

25.240.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.240.1206 (167-706)

Tanımı Isı Gücü kW: 18,6 Isı Gücü kcal/h: 16.000, En Çok Hava Miktarı m³/h: 2.000, Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2017	1010,00	34,80	17,40
2018	1260,00	39,90	19,95
2013	638,00	22,00	11,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	6554,38	181,25	90,63
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	2614,06	118,81	59,41
2020	2429,38	97,38	48,69
2022-1	4043,75	181,25	90,63
2016	829,00	32,30	16,15
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	6608,75	235,63	117,82
2012	0,00	0,00	0,00
2019	1810,29	82,88	41,44
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	14881,25	593,75	296,88
2014	683,00	24,20	12,10
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	719,00	26,90	13,45
2023-1	10562,50	365,00	182,50

25.240.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

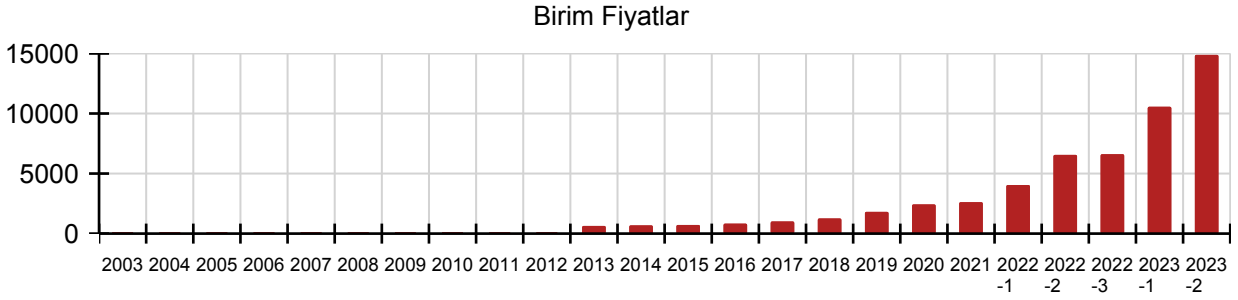

Yapım Şartları

Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları:

Kalite belgesini haiz aksiyal ve 1500 devir/min. vantilatörlü tavan veya duvara asılabilen tipte sıcak hava cihazı; diğer özellikler BFT 25.240.1100'deki gibi. 18 °C sıcaklığında dâhili hava emişli ve 90-70 °C sıcak su ile çalıştığında vereceđi ısı gücü fiyata esas olacaktır. Isıtıcının patent boru yapılması halinde montajlı birim fiyatı %30 artırılabilecek bakır boru alüminyum kanat olması halinde montajlı birim fiyatı %20 artırılabilecek ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. Montaj için gerekli tespit malzemesi ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir. (Tavana asılabilen tiplerde montaj bedelinin %50'si kadar fiyat farkı verilir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.240.1206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.