

## 25.240.1209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.240.1209 (167-709)

**Tanımı** Isı Gücü kW: 32,5 Isı Gücü kcal/h: 28.000, En Çok Hava Miktarı m<sup>3</sup>/h: 3.000, Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	889,00	26,40	13,20
2011	0,00	0,00	0,00
2016	1080,00	35,30	17,65
2008	0,00	0,00	0,00
2021	3540,93	167,94	83,97
2019	2452,19	117,13	58,57
2015	936,00	29,40	14,70
2023-1	14753,75	516,25	258,13
2018	1650,00	43,60	21,80
2013	830,00	24,00	12,00
2022-2	8877,50	256,25	128,13
2022-3	8954,38	333,13	166,57
2020	3289,95	137,63	68,82
2022-1	5481,25	256,25	128,13
2023-2	20781,25	843,75	421,88
2017	1320,00	38,00	19,00

## 25.240.1209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

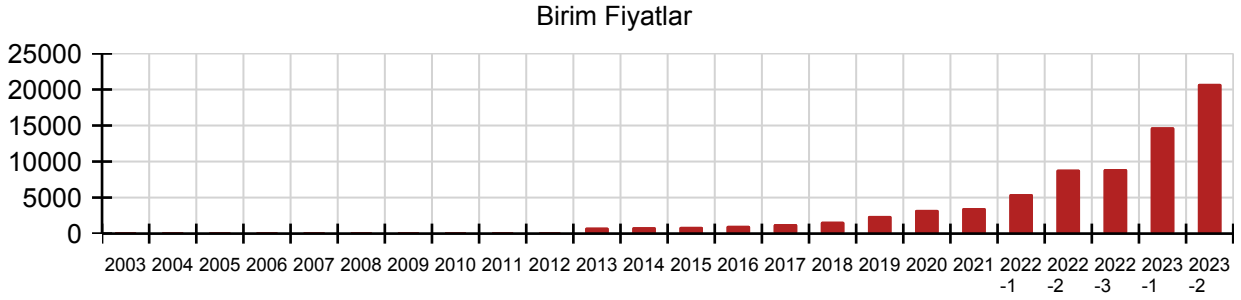

### Yapım Şartları

Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları:

Kalite belgesini haiz aksiyal ve 1500 devir/min. vantilatörlü tavan veya duvara asılabilen tipte sıcak hava cihazı; diğer özellikler BFT 25.240.1100'deki gibi. 18 °C sıcaklığında dâhili hava emişli ve 90-70 °C sıcak su ile çalıştığına vereceği ısı gücü fiyata esas olacaktır. Isıtıcının patent boru yapılması halinde montajlı birim fiyatı %30 artırılabilecek bakır boru alüminyum kanat olması halinde montajlı birim fiyatı %20 artırılabilecek ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. Montaj için gerekli tespit malzemesi ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir. (Tavana asılabilen tiplerde montaj bedelinin %50si kadar fiyat farkı verilir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.240.1209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.