

## 25.240.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.240.1211 (167-711)

**Tanımı** Isı Gücü kW: 45 Isı Gücü kcal/h: 40.000, En Çok Hava Miktarı m<sup>3</sup>/h: 4.400, Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2021	4707,23	213,06	106,53
2017	1800,00	45,80	22,90
2004	0,00	0,00	0,00
2018	2250,00	52,50	26,25
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	11813,13	325,00	162,50
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	7287,50	325,00	162,50
2023-2	28425,00	1062,50	531,25
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	11910,63	422,50	211,25
2003	0,00	0,00	0,00
2020	4374,79	174,64	87,32
2014	1220,00	31,90	15,95
2015	1290,00	35,50	17,75
2013	1137,00	29,00	14,50
2012	0,00	0,00	0,00
2016	1480,00	42,60	21,30
2019	3259,85	148,63	74,32
2023-1	20191,88	654,38	327,19

## 25.240.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

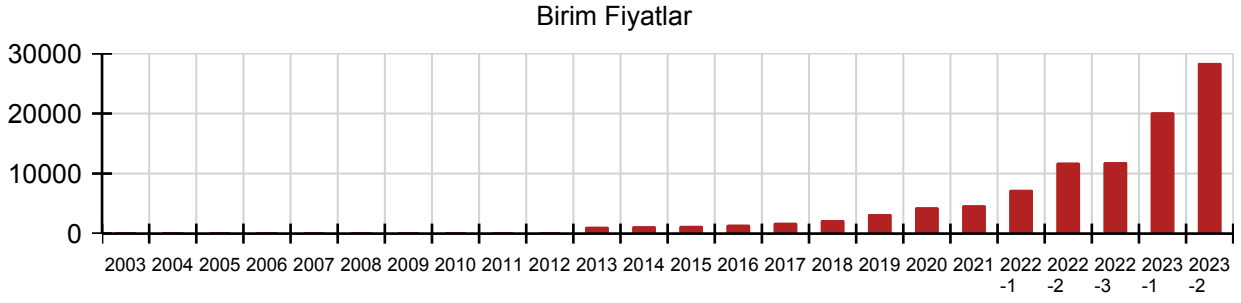

### Yapım Şartları

Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları:

Kalite belgesini haiz aksiyal ve 1500 devir/min. vantilatörlü tavan veya duvara asılabilen tipte sıcak hava cihazı; diğer özellikler BFT 25.240.1100'deki gibi. 18 °C sıcaklığında dâhili hava emişli ve 90-70 °C sıcak su ile çalıştığına vereceği ısı gücü fiyata esas olacaktır. Isıtıcının patent boru yapılması halinde montajlı birim fiyatı %30 artırılabilecek bakır boru alüminyum kanat olması halinde montajlı birim fiyatı %20 artırılabilecek ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. Montaj için gerekli tespit malzemesi ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir. (Tavana asılabilen tiplerde montaj bedelinin %50si kadar fiyat farkı verilir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.240.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.