

## 25.250.4106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.250.4106 (169-1116)

**Tanımı** Anma debisi: 10,0 m<sup>3</sup>/h, DN 40, Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin, Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	1770,00	86,00	43,00
2015	1530,00	67,00	33,50
2013	1281,00	70,00	35,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	2460,00	106,00	53,00
2017	1900,00	92,50	46,25
2010	0,00	0,00	0,00
2020	2783,56	120,75	60,38
2022-3	8790,00	292,50	146,25
2014	1390,00	60,00	30,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	5375,00	225,00	112,50
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	15625,00	750,00	375,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	8722,50	225,00	112,50
2003	0,00	0,00	0,00
2021	3549,13	147,38	73,69
2011	0,00	0,00	0,00
2019	2523,49	102,75	51,38
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	11076,25	453,75	226,88

## 25.250.4106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

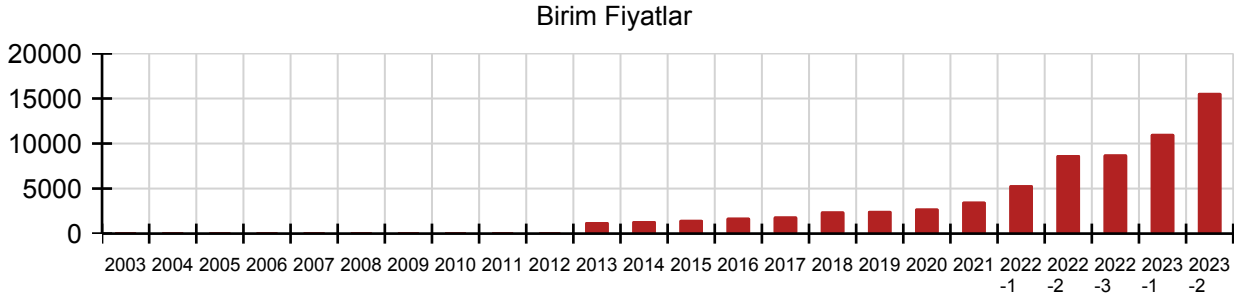

### Yapım Şartları

Isı Ölçer (Isı Sayacı, Kalorimetre) (Ölçü: Adet. İhzarat: %80)

TS EN 1434-1/2/3/4/5 standardında, AT Tip Onay belgeli, debi ölçüm ünitesi (debimetre), elektronik hesaplama ünitesi ve DIN EN 60751 standardında sıcaklık sensörlerinden oluşan, kompakt veya split bir yapıya sahip; optik arayüz ve M-bus, RF taban yazılımlı, PN 16 basınç sınıfında, A veya C sınıfı çevre şartlarında kullanılan, ölçme hassasiyeti en az klas 3 olan, 5 °C-120 °C sıcaklık ölçüm aralığında, değişebilen pilli, (montaj için 6 m, split tiplerde hesaplama birimi için 5 m kablo dâhil) mühürlü kalorimetrenin programlanması, montaj malzemeleri dâhil iş yerinde temini, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.250.4106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.