

25.255.2013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.255.2013 (174-519)

Tanımı 8 Atmosfer İşletme Basıncında: 2.000 litre, Çelikten Atmosfere kapalı, değişebilir diyaframlı genişleme deposu

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4300,00 | 166,00 | 83,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 3680,00 | 122,00 | 61,00 |
| 2015 | 3880,00 | 136,00 | 68,00 |
| 2022-1 | 12393,50 | 718,50 | 359,25 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 3463,00 | 89,00 | 44,50 |
| 2020 | 6861,60 | 383,98 | 191,99 |
| 2022-3 | 26643,81 | 958,81 | 479,41 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6216,01 | 327,26 | 163,63 |
| 2018 | 5240,00 | 191,00 | 95,50 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 26439,49 | 754,49 | 377,25 |
| 2023-1 | 29700,81 | 1438,31 | 719,16 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3910,00 | 158,00 | 79,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 8740,68 | 465,51 | 232,75 |
| 2023-2 | 41876,84 | 2301,84 | 1150,92 |

25.255.2013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

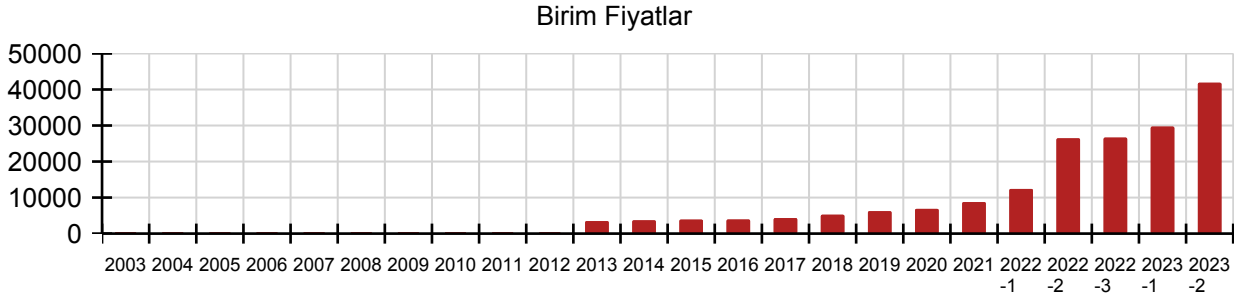

Yapım Şartları

Çelikten Atmosfere kapalı, deęişebilir diyaframlı genleşme deposu (Ölçü: Adet, İhzarat: %60). TS EN 13831'e uygun ölçü ve nitelikte çelik malzemedden (En az TS EN 10025-1/2/3/4/5 Fe 37-2 malzemedden) üretilmiş, atmosfere kapalı genleşme deposu gaz doldurma ventili, ventil muhafazası su doldurma ağızı, membran deęiştirme flanşı, en az 100 °C'ye dayanıklı diyaframı (Membranı) (diyafram malzemesi; Etil propilen, butil, nitril, tabii ve stiro, butadien kauçuk veya bunların karışımları) ile birlikte tank gövdesi, yüzey temizleme usulüne uygun temizleme banyolarında temizlenecek tüm yüzeyler fosfatlanıp dış yüzeyler elektrostatik method ile boyanıp fırınlanacaktır. Genleşme deposu çelik levha ve diyafram et kalınlığı en az 2 mm olacaktır. Gaz odası inert gazları ile doldurulmuş (Azot, Helyum v.b) tankın komple iş yerinde temini ve montajı.

Not: 1-PED 2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş olacaktır.

2-Deponun sızdırmazlık deneyi minimum işletme basıncının 1.5 katı basınçta, basınçlı su ile test edilecektir. 50 Lt. kapasitenin üzerindeki depolar yere montajı yapılabilecek şekilde ayaklı olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.255.2013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.