

35.100.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.100.1107 (700-1107)
Tanımı	En ölçüsü en az 1.000 mm olan galvanizli dikili tip sac pano, Derinlik en az 400 mm (1. pano)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	2420,00	269,00	134,50
2008	0,00	0,00	0,00
2020	3160,00	359,00	179,50
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	4720,00	370,00	185,00
2015	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	18500,00	1440,00	720,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	6970,00	444,00	222,00
2022-2	11274,60	444,00	222,00
2022-3	11410,00	578,00	289,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	3140,00	341,00	170,50
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	14330,00	894,00	447,00
2003	0,00	0,00	0,00

35.100.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

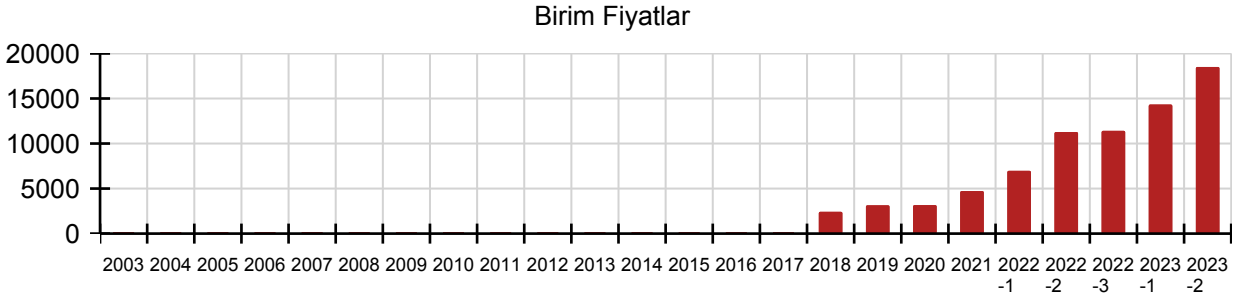

Yapım Şartları

Dikili tip galvaniz sac panolar (1. pano): (Ölçü: Ad.)

Pano iskeleti, kapısı, kapakları, gövdesi ve içerisinde kullanılan tüm iç montaj konstrüksiyon elemanları ve kaidesi en az 2 mm kalınlığında hazır galvanizli sacdan imal edilecek olup, yüksekliği en az 2000 mm olacaktır. Tüm bağlantılar cıvata-somun, perçin gibi bağlantı elemanları kullanılarak yapılacaktır. Ayrıca pano kaidesi en az 100 mm. yüksekliğinde olacak ve dört köşesinden ankraj ve galvanizli cıvata ile panoya tespit edilecektir. Pano içi, dışı ve iskeleti elektrostatik toz boya ile boyanacaktır. Pano üzerinde projesine göre konulacak bütün cihazlar için gerekli delik iskelet, mesnet vb. ile TS EN 60445'e uygun olarak fazlar gri, siyah ve kahverengi, nötr açık mavi renklerde boyalı bara ve izolatörler yapılmış olacak ve yeşil/sarı boyalı topraklama yapılacaktır. Panolar 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğine, TS EN 61439-1/2 standartlarına uygun olarak üretilmiş ve CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır. Ayrıca TS EN 62262 standardına göre mekanik darbelere karşı koruma derecesi en az IK 10 olacaktır. TS EN 61439-1/2 standartlarına göre "Tip testler" akredite kuruluşa yaptırılarak, buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. Birinci galvaniz sac pano yapılması (bakır bara, parafudur bedeli hariç olarak), işyerine nakli ve montajı her bir cihaz için gerekli etiketler, her nevi malzeme, klemensler ve işçilik dahil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.100.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.