

## 35.100.2110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.100.2110 (700-2110)

**Tanımı** 0,90-1,00 m<sup>2</sup>'ye kadar (0,10 m<sup>2</sup> dahil), Sıva üstü galvaniz sac tablolar

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	4320,00	232,00	116,00
2023-2	5570,00	372,00	186,00
2019	1420,00	57,00	28,50
2022-1	1880,00	115,00	57,50
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	1430,00	67,00	33,50
2016	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	1490,00	82,00	41,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	2892,50	115,00	57,50
2022-3	2930,00	150,00	75,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	982,00	44,80	22,40
2015	0,00	0,00	0,00

## 35.100.2110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

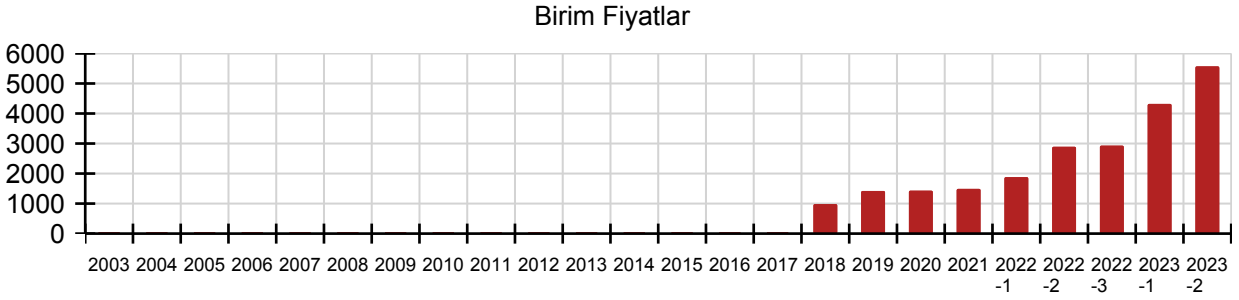

### Yapım Şartları

Sıva üstü galvaniz sac tablolar: (Ölçü: Ad.)

Pano gövdesi ve kapakları, 0,5 m2 kadar alana sahip tablolarda en az 1 mm kalınlığında, 0,5 m2'nin üzerinde alana sahip panolarda ise en az 1,5 mm kalınlığında hazır galvanizli sacdan imal edilmiş olacaktır. Derinliği en az 200 mm olacak ve tüm bağlantılar cıvata-somun, perçin gibi bağlantı elemanları kullanılarak yapılacaktır. Kablo girişleri için gerekli delikler kapak üzerinde açılacak ve delik ağızlarına iletken izolesinin bozulmaması için bakalit veya plastik rakor monte edilecektir. Ayrıca iç kapak üzerinde pano içerisindeki her cihaz için etiketler bulunacaktır. Pano içerisindeki faz hatları için gerekli sayıda TS EN 60445'e uygun olarak gri, siyah ve kahverengi renklerle boyalı yanmayan tipte klemens veya bara, açık mavi boyalı nötr ve yeşil/sarı boyalı topraklama baraları bulunacaktır. Pano içi ve dışı elektrostatik toz boya ile boyanacak, pano kapağı bükülgen iletkenle ana gövdeye bağlanıp topraklanacaktır. Panonun temini, işyerine nakli ve montajı, her nevi malzeme, klemensler ve işçilik dahil işler halde teslimi. Ölçü: Alt pozlarda belirtilen m2 değerleri iç kapak alanını ifade etmektedir. Pano içerisindeki sigorta şalter v.b. ile topraklama tesisatı bedeli ayrıca ödenir.

Not: Panolar 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğine, TS EN 61439-1/2 standartlarına uygun olarak üretilmiş ve CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacak. Ayrıca TS EN 62262 standardına göre mekanik darbelere karşı koruma derecesi en az IK 08 olacaktır. TS EN 61439-1/2 standartlarına göre "Tip testler" akredite kuruluşa yaptırılarak, buna ait test sonuçları idareye verilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.100.2110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.