

## 35.105.1508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>35.105.1508 (724-108)</b>
<b>Tanımı</b>	1.000 A'e kadar, Bıçaklı Sigortalar (TS 86 EN 60269-1)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2017	250,00	4,95	2,48
2021	422,00	7,55	3,77
2022-2	1230,94	10,60	5,30
2014	47,50	3,30	1,65
2022-1	757,00	10,60	5,30
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	2370,00	34,30	17,15
2018	312,00	5,70	2,85
2020	422,00	7,55	3,78
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	42,00	3,00	1,50
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	1240,00	13,80	6,90
2015	56,50	3,65	1,83
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	391,00	7,25	3,63
2016	193,00	4,60	2,30
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	1960,00	21,40	10,70

## 35.105.1508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

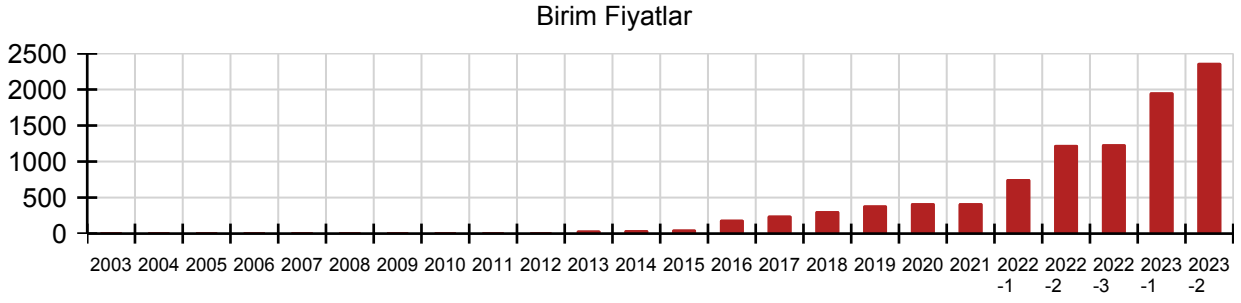

### Yapım Şartları

#### Bıçaklı Sigortalar (Ölçü: Adet) (TS EN 60269-1)

Buşon gövdeleri kısa devre akımına dayanabilir mukavemeti yüksek steatid veya BMC malzemeden imal edilmiş, tip testleri yapılmış, kesme kapasitesi en az 400 V' ta 100 kA, kadesi ile birlikte komple bıçaklı sigorta temini, her nev'i işçilik, malzeme ve her tabloda benzer boyutta olan her tip sigorta için birer adet sigorta buşonunu çıkartmaya yarayan ellik dâhil yerine montajı. Buşonlar kesinlikle, adi porselen malzemeden imal edilmiş olmayacaktır. Kesme kapasitesi 120kA için birim fiyata %20 ilave edilir, montaj bedeli değişmez. (BMC: Bould Moulded Case, Cam Elyafı Polyester)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.105.1508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.