

## 35.105.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>35.105.1603 (720-107)</b>
<b>Tanımı</b>	3x100 A'e kadar (Trifaze), Sigortalı Şalterler (Bıçaklı Sigortalı Yük Kesici)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	93,50	7,30	3,65
2005	0,00	0,00	0,00
2013	81,00	6,60	3,30
2007	0,00	0,00	0,00
2018	129,00	12,60	6,30
2017	116,00	11,00	5,50
2021	175,00	16,70	8,35
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	309,00	23,40	11,70
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	416,76	23,40	11,70
2003	0,00	0,00	0,00
2020	175,00	16,70	8,35
2015	99,50	8,10	4,05
2023-2	822,00	76,00	38,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	111,00	10,20	5,10
2022-3	424,00	30,50	15,25
2019	162,00	16,00	8,00
2023-1	669,00	47,20	23,60
2008	0,00	0,00	0,00

## 35.105.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

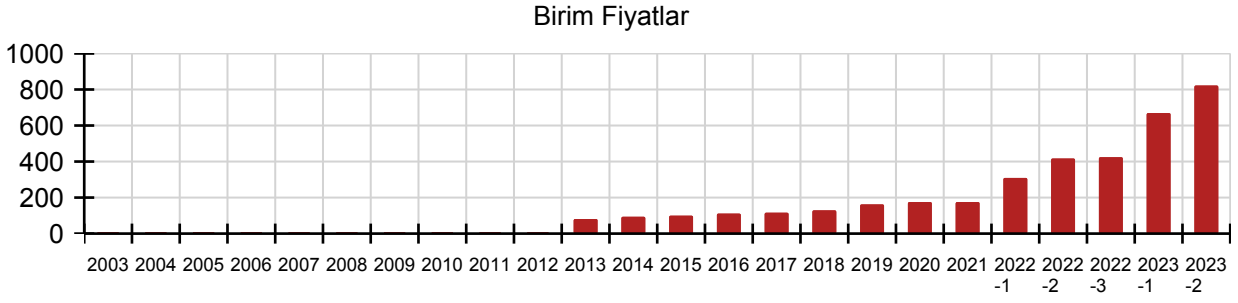

### Yapım Şartları

Sigortalı Şalterler: (Bıçaklı Sigortalı Yük Kesici) (Ölçü: Adet, ihzarat %60) (TS EN 60947-3)  
AC 23 sınıfına uygun tip testleri yapılmış, çift taraflı kesme yapabilen, V0 yanmazlık sınıfında cam elyafı polyester malzemeden imal edilmiş, akım kesildiğinde kontaklarında enerji bulunmayan, şalter gövdesi içinde kullanılacak akıma göre bıçaklı sigortaların ark söndürme hücreleri bulunan, kesme kapasitesi en az 60 kA olan, şalter temin ve montajı her nev'i malzeme ve işçilik dâhil. Kesme kapasitesi 60 kA' in üzerinde ise birim fiyat %20 arttırılır, montaj bedeli atırılmadan aynen uygulanır.

## 35.105.1603 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.