

## 35.105.1607 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>35.105.1607 (720-111)</b>
<b>Tanımı</b>	3x630 A'e kadar (Trifaze), Sigortalı Şalterler (Bıçaklı Sigortalı Yük Kesici)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	202,00	7,80	3,90
2014	233,00	8,60	4,30
2003	0,00	0,00	0,00
2015	247,00	9,55	4,78
2016	306,00	12,00	6,00
2022-2	1361,25	27,50	13,75
2022-3	1370,00	35,80	17,90
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	2170,00	55,50	27,75
2022-1	995,00	27,50	13,75
2019	516,00	18,80	9,40
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	557,00	19,60	9,80
2008	0,00	0,00	0,00
2020	557,00	19,60	9,80
2018	412,00	14,80	7,40
2017	374,00	12,90	6,45
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	2630,00	89,00	44,50

## 35.105.1607 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

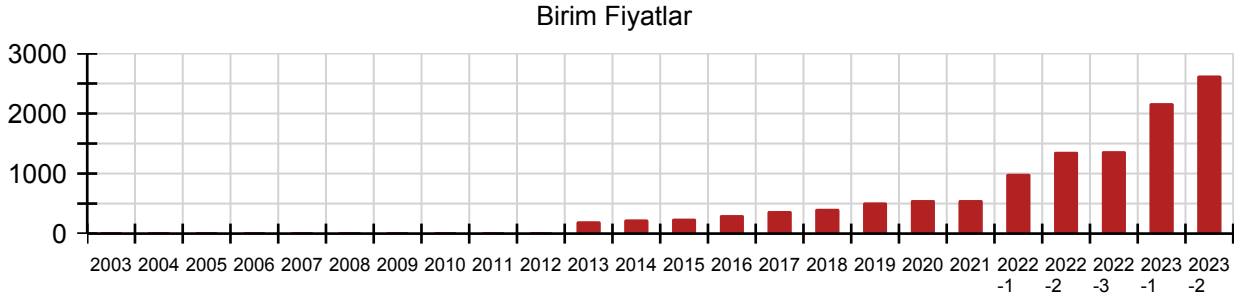

### Yapım Şartları

Sigortalı Şalterler: (Bıçaklı Sigortalı Yük Kesici) (Ölçü: Adet, ihzarat %60) (TS EN 60947-3)  
AC 23 sınıfına uygun tip testleri yapılmış, çift taraflı kesme yapabilen, V0 yanmazlık sınıfında cam elyafı polyester malzemeden imal edilmiş, akım kesildiğinde kontaklarında enerji bulunmayan, şalter gövdesi içinde kullanılacak akıma göre bıçaklı sigortaların ark söndürme hücreleri bulunan, kesme kapasitesi en az 60 kA olan, şalter temin ve montajı her nev'i malzeme ve işçilik dâhil. Kesme kapasitesi 60 kA' in üzerinde ise birim fiyat %20 arttırılır, montaj bedeli atırılmadan aynen uygulanır.

## 35.105.1607 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.