

35.110.1152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.110.1152 (715-1102)

Tanımı 3x500 A'e kadar, Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, I3 (6-10) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	3430,00	30,30	15,15
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	3978,97	30,30	15,15
2022-3	3990,00	39,40	19,70
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	5480,00	61,00	30,50
2020	1620,00	21,60	10,80
2021	1910,00	21,60	10,80
2023-2	6610,00	98,00	49,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	1110,00	16,30	8,15
2019	1500,00	20,70	10,35
2007	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00

35.110.1152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

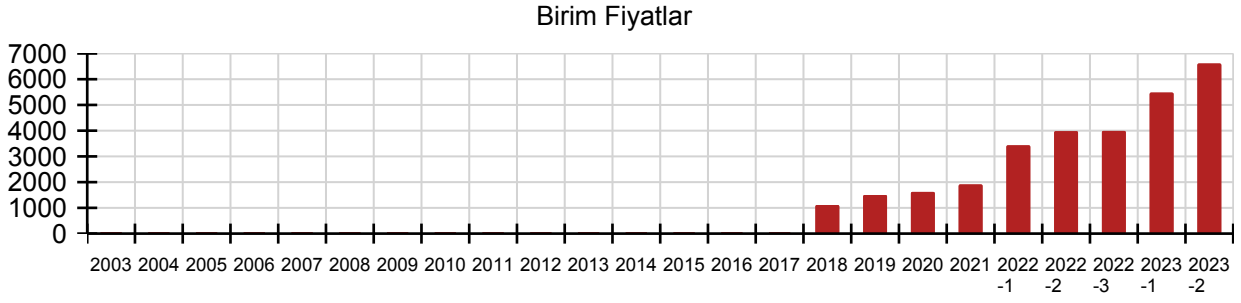

Yapım Şartları

Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler: (Ölçü: Adet)

Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan akım sınırlama özelliđi olan Ics değeri en az %50 Icu değerine eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)

Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.110.1152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.