

## 35.110.1351 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.110.1351 (715-1301)

**Tanımı** 3x10A'den 3x63A'e kadar, Icu: 65 kA, I1 (0,8-1) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	852,00	30,30	15,15
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	1338,97	30,30	15,15
2022-3	1350,00	39,40	19,70
2011	0,00	0,00	0,00
2021	478,00	21,60	10,80
2023-1	1860,00	61,00	30,50
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-2	2260,00	98,00	49,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	408,00	21,60	10,80
2019	378,00	20,70	10,35
2018	281,00	16,30	8,15
2010	0,00	0,00	0,00

## 35.110.1351 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

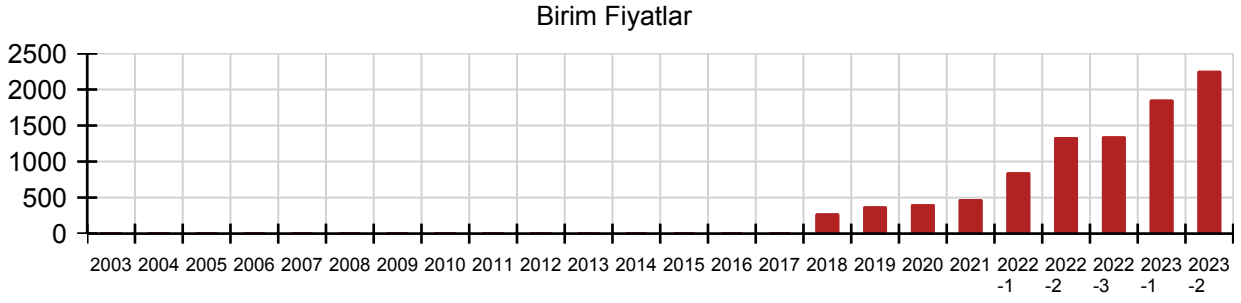

### Yapım Şartları

Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler: (Ölçü: Adet)

Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan akım sınırlama özelliđi olan Ics değeri en az %50 Icu değerine eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)

Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.110.1351 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.