

## 35.110.1404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.110.1404 (715-1354)

**Tanımı** 3x800 A'e kadar, Icu: 65 kA, I1 (0,8-1) In, I3 (6-10) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Ayarlı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	9555,97	30,30	15,15
2021	3580,00	21,60	10,80
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	2070,00	16,30	8,15
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	6440,00	30,30	15,15
2017	0,00	0,00	0,00
2022-3	9570,00	39,40	19,70
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2020	3030,00	21,60	10,80
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	15770,00	98,00	49,00
2019	2800,00	20,70	10,35
2023-1	13120,00	61,00	30,50
2016	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00

## 35.110.1404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

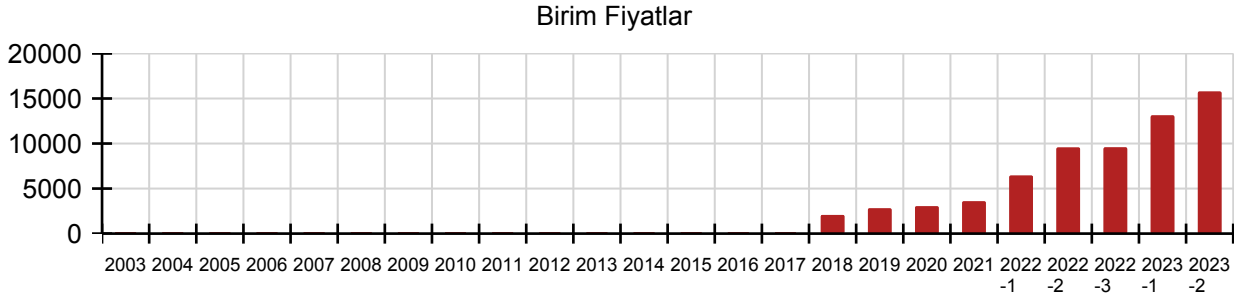

### Yapım Şartları

Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler: (Ölçü: Adet)

Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan akım sınırlama özelliđi olan Ics değeri en az %50 Icu değerine eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)

Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.110.1404 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.