

35.110.1757 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.110.1757 (715-1707)
Tanımı	4x250 A'e kadar Icu: 65 kA, I1 (0,8-1) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 65 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	690,00	20,80	10,40
2015	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	1220,00	27,50	13,75
2020	1030,00	27,50	13,75
2013	0,00	0,00	0,00
2022-2	2856,15	38,50	19,25
2022-1	2190,00	38,50	19,25
2014	0,00	0,00	0,00
2019	930,00	26,40	13,20
2016	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	4780,00	126,00	63,00
2022-3	2870,00	50,50	25,25
2017	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	3950,00	78,50	39,25
2007	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.110.1757 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

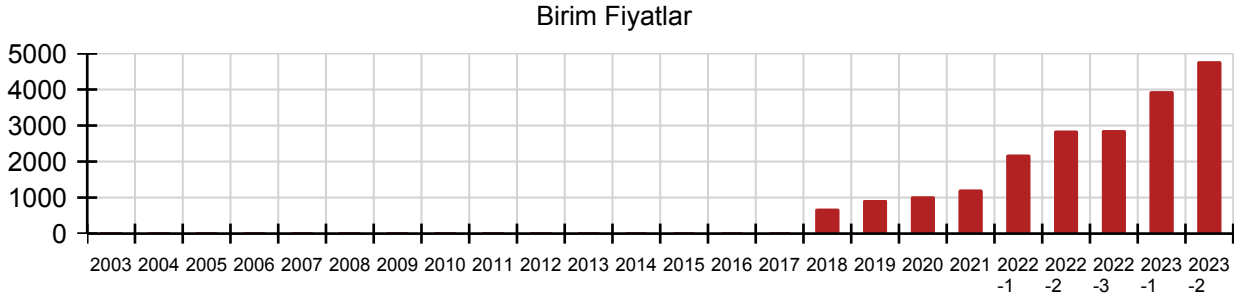

Yapım Şartları

Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler: (Ölçü: Adet)

Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan akım sınırlama özelliği olan Ics değeri en az %50 Icu değerine eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)

Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

35.110.1757 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.