

35.120.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.120.2103 (717-403)

Tanımı 3x100 A'e kadar, Termik ve magnetik koruyuculu otomatik enversör şalter

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	2830,00	28,80	14,40
2004	0,00	0,00	0,00
2018	1470,00	18,60	9,30
2007	0,00	0,00	0,00
2020	2390,00	23,60	11,80
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	7686,12	28,80	14,40
2017	1220,00	16,20	8,10
2008	0,00	0,00	0,00
2019	2210,00	23,60	11,80
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	11870,00	93,00	46,50
2014	719,00	11,00	5,50
2015	833,00	12,00	6,00
2013	625,00	10,00	5,00
2022-1	5080,00	28,80	14,40
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	7700,00	37,50	18,75
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	935,00	15,00	7,50
2023-1	9870,00	58,00	29,00

35.120.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

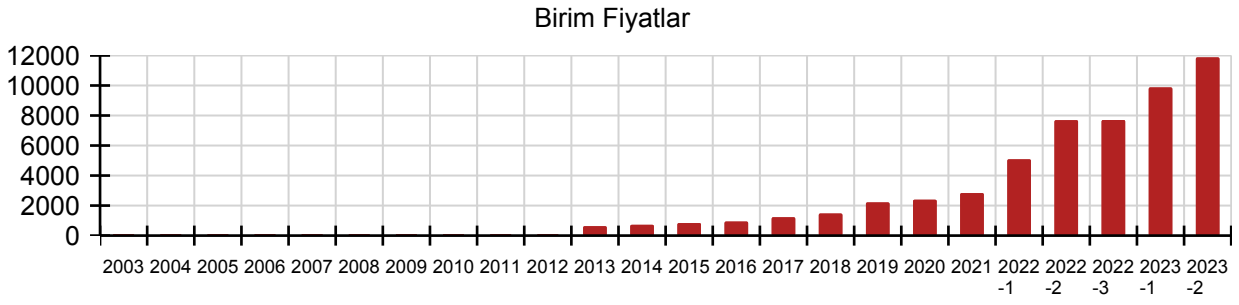

Yapım Şartları

Termik ve magnetik koruyuculu otomatik enversör şalter (Ölçü: Adet)

TS EN 60947-6-1 standartlarına uygun üretilmiş CE işareti ile piyasaya arz edilmiş enversör şalter temini ve montajı yardımcı kontaktör her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

35.120.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.