

## 35.125.3003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.125.3003 (734-403)

**Tanımı** 3 kontaklı 3 NA 16 A-Kumanda gerilimi 230 V, Uzaktan kumanda darbe akım anahtarı ve montajı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	693,00	38,30	19,15
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	96,00	7,40	3,70
2015	115,00	9,05	4,53
2016	124,00	11,40	5,70
2021	218,00	21,00	10,50
2022-1	384,00	29,40	14,70
2020	200,00	21,00	10,50
2023-2	1040,00	95,50	47,75
2017	137,00	12,30	6,15
2018	164,00	14,10	7,05
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	683,46	29,40	14,70
2023-1	845,00	59,50	29,75
2010	0,00	0,00	0,00
2019	191,00	17,90	8,95
2014	106,00	8,15	4,08

## 35.125.3003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

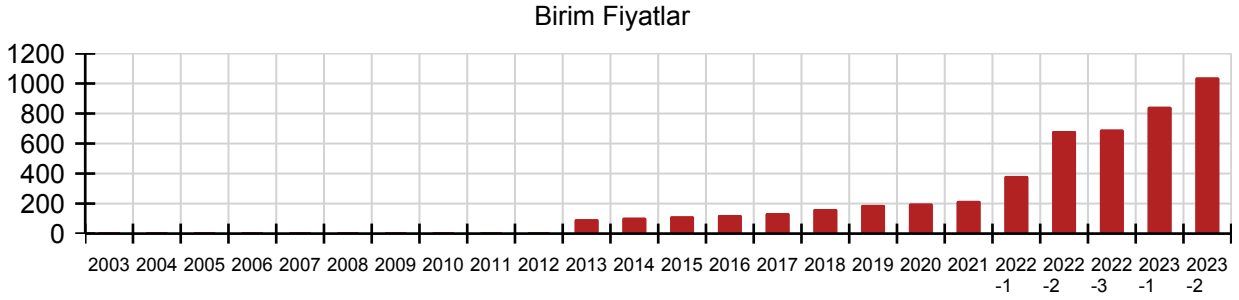

### Yapım Şartları

Uzaktan kumanda darbe akım anahtarı ve montajı (Ölçü: Adet, İhzarat %60)

Bir lamba veya birbirine paralel bađlı lamba grubunu iki veya daha fazla yerden aynı anda yakıp söndürebilen (liht aracılığı ile kendisine ulaşan akımın her darbesinde kontakların konumunu deđiştirebilen), gerektiđinde yardımcı kontak blođu takılabilen, üzerinden "el" ile de kumanda edilebilen , takılabilecek ilave modüllerle lokal kumandanın yanı sıra merkezi kumanda, zamana bađlı kapatma ve durum izleme işlemlerini yerine getirebilen, kontakların durumunu gösteren indikatörü bulunan , (-10 ile +40 °C) işletme sıcaklığında çalışabilen, IP 20 koruma sınıfı, yük altında en az 50.000 açma kapama yapabilen ve 35 mm lik standard DIN rayına montaj edilebilen, TS EN 60669-2-2 ve CE Uygunluk İşareti iliştirilmiş darbe akım anahtarının temini, iş yerine nakli, yerine montajı, bağlantılarının yapılması, her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi. Ölçü: Komple röle adedi sayılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.125.3003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.