

## 35.130.2706 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>35.130.2706 (723-706)</b>
<b>Tanımı</b>	230 V, 10 kVAr'a kadar, Şönt Reaktör
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2021	1910,00	85,50	42,75
2006	0,00	0,00	0,00
2020	1910,00	85,50	42,75
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	5458,45	85,50	42,75
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	3560,00	85,50	42,75
2016	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	8930,00	279,00	139,50
2022-3	5490,00	112,00	56,00
2017	1350,00	50,00	25,00
2019	1730,00	73,00	36,50
2018	1490,00	57,50	28,75
2023-1	7380,00	174,00	87,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

## 35.130.2706 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

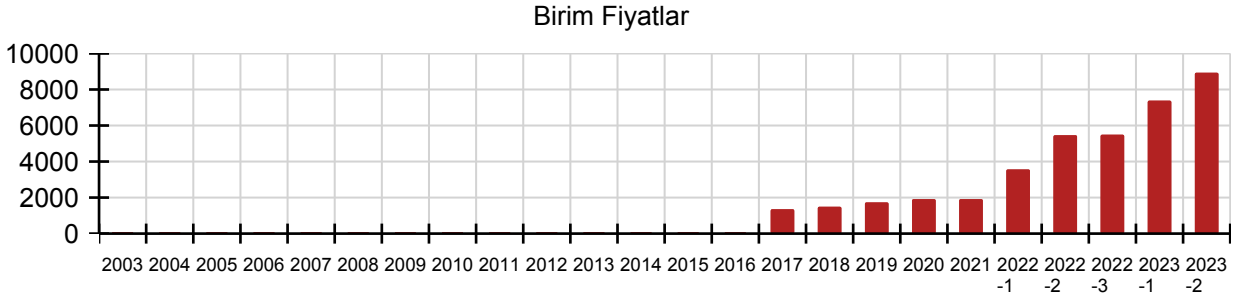

### Yapım Şartları

TS EN 61558-2-20, TS EN 60076-6 standartlarını sađlayan, nominal gerilimi 230VAC-1000VAC olan, 50 Hz frekansında alıřan, 3kV izolasyona sahip, en az 120 °C termik korumalı řönt reaktörün iřyerine temini projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve iřçilik dâhil iřler halde teslimi.

## 35.130.2706 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.