

## 35.130.2750 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>35.130.2750 (723-707)</b>
<b>Tanımı</b>	400 V 0,5 kVAr'a kadar, Şönt Reaktör
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	1050,00	34,00	17,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	564,00	34,00	17,00
2018	441,00	22,90	11,45
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	1810,00	68,50	34,25
2022-3	1320,00	44,20	22,10
2008	0,00	0,00	0,00
2021	564,00	34,00	17,00
2022-2	1305,60	34,00	17,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	510,00	29,00	14,50
2015	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	400,00	20,00	10,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-2	2200,00	110,00	55,00

## 35.130.2750 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

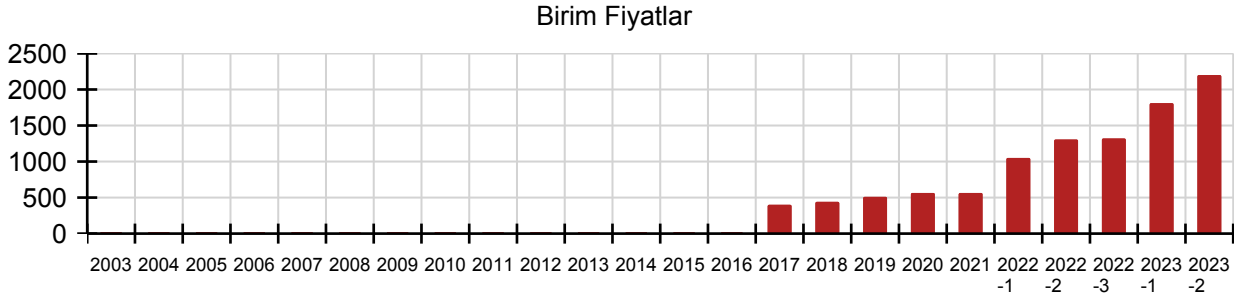

### Yapım Şartları

TS EN 61558-2-20, TS EN 60076-6 standartlarını sađlayan, nominal gerilimi 230VAC-1000VAC olan, 50 Hz frekansında alıřan, 3kV izolasyona sahip, en az 120 °C termik korumalı řönt reaktörün iřyerine temini projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve iřilik dâhil iřler halde teslimi.

## 35.130.2750 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.