

35.130.2752 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.130.2752 (723-709)
Tanımı	400 V, 1,5 kVAR'a kadar, Şönt Reaktör
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	607,00	34,40	17,20
2010	0,00	0,00	0,00
2020	777,00	51,50	25,75
2017	550,00	30,00	15,00
2019	703,00	43,60	21,80
2013	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	777,00	51,50	25,75
2022-2	1886,85	51,50	25,75
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	1430,00	51,50	25,75
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	1910,00	67,00	33,50
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	3250,00	167,00	83,50
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	2670,00	104,00	52,00

35.130.2752 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

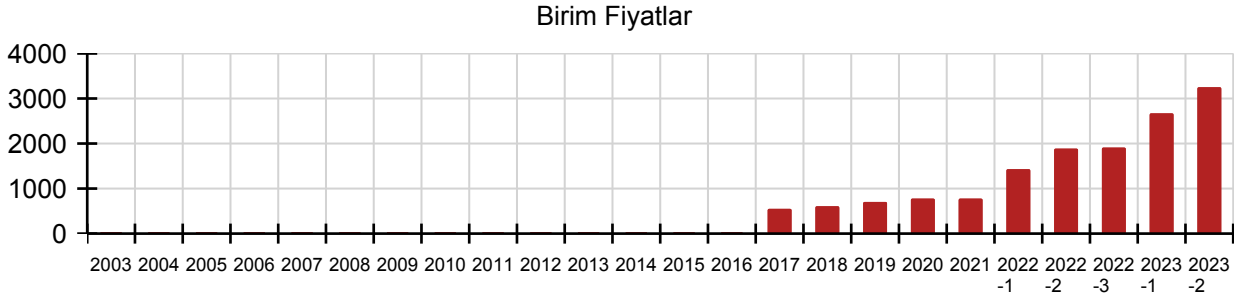

Yapım Şartları

TS EN 61558-2-20, TS EN 60076-6 standartlarını sađlayan, nominal gerilimi 230VAC-1000VAC olan, 50 Hz frekansında alıřan, 3kV izolasyona sahip, en az 120 °C termik korumalı řönt reaktörün iřyerine temini projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve iřilik dâhil iřler halde teslimi.

35.130.2752 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.