

35.130.2755 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Poz No | 35.130.2755 (723-712) |
| Tanımı | 400 V, 10 kVAr'a kadar, Şönt Reaktör |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Kuvvetli Akım İç Tesisatı |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2017 | 1850,00 | 60,00 | 30,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2610,00 | 103,00 | 51,50 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2610,00 | 103,00 | 51,50 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 4870,00 | 103,00 | 51,50 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2360,00 | 87,50 | 43,75 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2040,00 | 69,00 | 34,50 |
| 2023-2 | 13310,00 | 333,00 | 166,50 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 7590,70 | 103,00 | 51,50 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 7630,00 | 134,00 | 67,00 |
| 2023-1 | 11020,00 | 208,00 | 104,00 |

35.130.2755 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

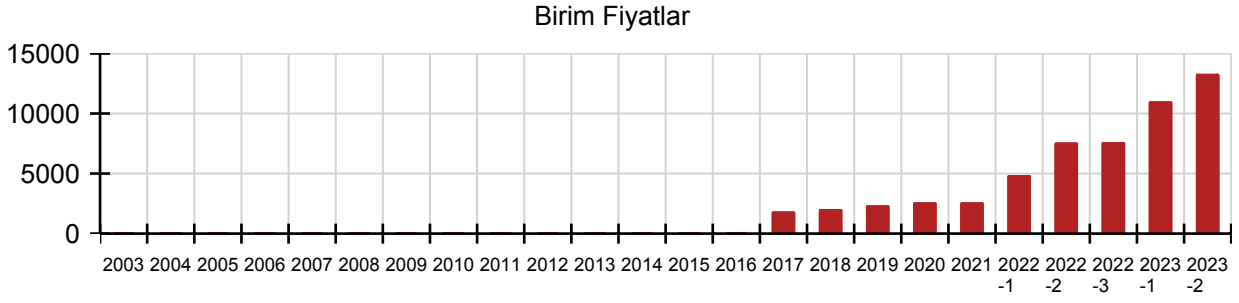

Yapım Şartları

TS EN 61558-2-20, TS EN 60076-6 standartlarını sađlayan, nominal gerilimi 230VAC-1000VAC olan, 50 Hz frekansında alıřan, 3kV izolasyona sahip, en az 120 °C termik korumalı řönt reaktörün iřyerine temini projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve iřilik dâhil iřler halde teslimi.

35.130.2755 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.