

## 35.130.2757 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>35.130.2757 (723-714)</b>
<b>Tanımı</b>	400 V, 20 kVAr'a kadar, Şönt Reaktör
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	2808,00	90,00	45,00
2016	0,00	0,00	0,00
2021	3950,00	155,00	77,50
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	7370,00	155,00	77,50
2018	3100,00	104,00	52,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	12580,00	202,00	101,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	3950,00	155,00	77,50
2014	0,00	0,00	0,00
2022-2	12524,50	155,00	77,50
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	22110,00	501,00	250,50
2013	0,00	0,00	0,00
2019	3580,00	132,00	66,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	18320,00	313,00	156,50

## 35.130.2757 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

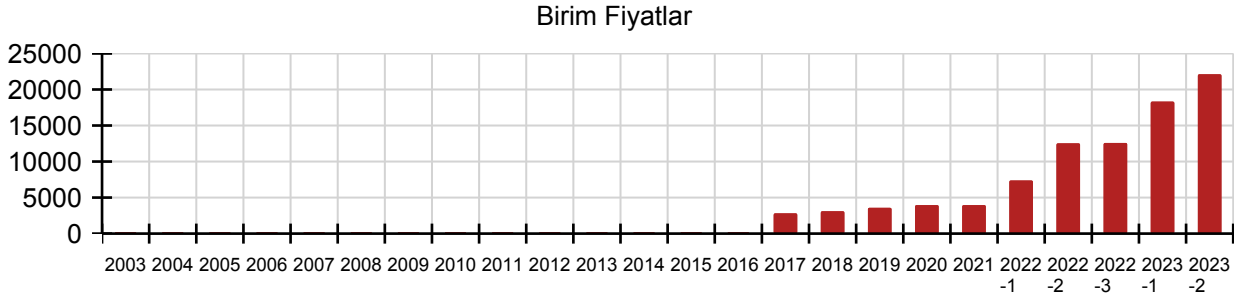

### Yapım Şartları

TS EN 61558-2-20, TS EN 60076-6 standartlarını sađlayan, nominal gerilimi 230VAC-1000VAC olan, 50 Hz frekansında alıřan, 3kV izolasyona sahip, en az 120 °C termik korumalı řönt reaktörün iřyerine temini projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve iřilik dâhil iřler halde teslimi.

## 35.130.2757 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.