

## 35.140.2137 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.140.2137 (727-113)

**Tanımı** 3x35 mm<sup>2</sup> P.37, PVC boru içinde NV (NYA) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m.)  
em

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2015   | 22,00        | 2,10          | 1,05            |
| 2013   | 16,80        | 1,70          | 0,85            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 97,50        | 5,70          | 2,85            |
| 2020   | 62,00        | 4,65          | 2,33            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 164,00       | 7,45          | 3,73            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 40,00        | 3,30          | 1,65            |
| 2019   | 56,00        | 4,20          | 2,10            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 335,00       | 9,70          | 4,85            |
| 2014   | 20,50        | 1,90          | 0,95            |
| 2022-2 | 332,56       | 7,45          | 3,73            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 31,10        | 2,85          | 1,43            |
| 2023-1 | 315,00       | 15,00         | 7,50            |
| 2023-2 | 408,00       | 24,00         | 12,00           |
| 2016   | 25,20        | 2,65          | 1,33            |

## 35.140.2137 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

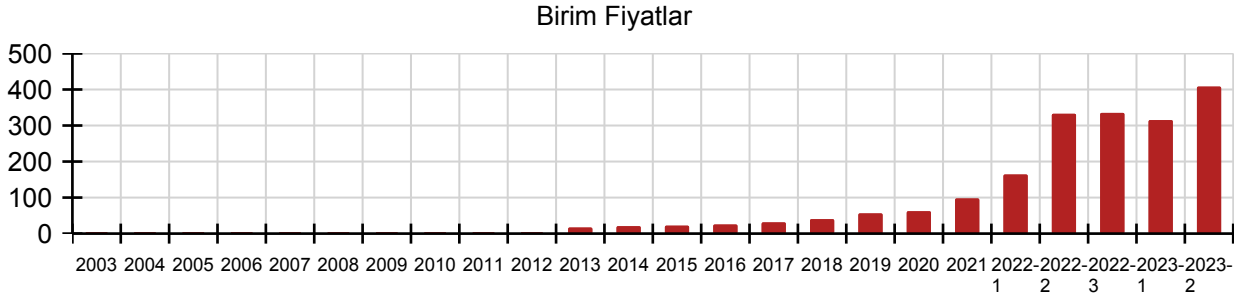

### Yapım Şartları

PVC boru içinde NV (NYA) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m)

TS EN 50525-1, TS EN 50525-2-31, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun, PVC boru içinde NV (NYA) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesis edilmesi

Ölçü: Buat, dirsek, muf dahil boru uzunluğu besleme hattı uzunluğudur. Buatlar, dirsekler, muflar ve kroşeler için ayrı bedel ödenmez, 10 m.den fazla uzunluklarda en az her 10 m.ye 1 ara buat konacaktır. Ara kalemler için bir üst dereceden ödeme yapılır

Not: Kablolar TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. [www](http://www.wwww)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.140.2137 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.