

## 35.140.2629 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.140.2629 (783-129)

**Tanımı** 6x2.5 mm<sup>2</sup>, FVV-n, TS 936'ya uygun, FVV-FVVn, NYMHY (FD) İletkenler (Kablo Fiyatı)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	6,30	2,15	1,08
2015	4,65	1,70	0,85
2013	3,70	1,40	0,70
2022-1	26,80	4,40	2,20
2011	0,00	0,00	0,00
2020	11,80	3,35	1,68
2019	11,60	3,20	1,60
2014	4,45	1,55	0,78
2021	16,50	3,35	1,68
2018	7,90	2,50	1,25
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	61,50	8,90	4,45
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	53,68	4,40	2,20
2024	105,00	27,20	13,60
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	55,50	5,75	2,88
2023-2	81,50	14,30	7,15
2016	5,30	2,00	1,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

## 35.140.2629 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

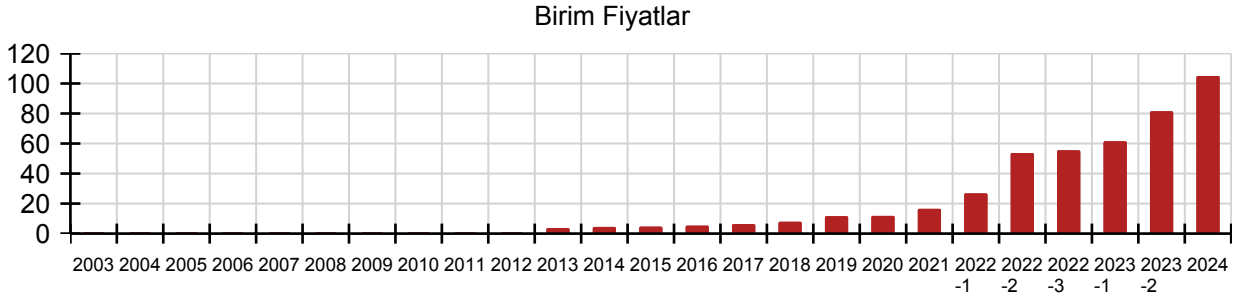

### Yapım Şartları

FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo: (Ölçü: mt)

TS EN 50525-1, TS EN 50525-2-12/22/31/42/51/71, TS 9759 HD 21.4 S2, TS HD 21.8 S2, TS HD 21.9 S2, TS EN 50525-2-21, TS IEC 60227-6, TS EN 50395 standartlarına ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmeliğe uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş,

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.(boru dâhil değildir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.140.2629 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.