

35.140.3409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.140.3409 (727-615)

Tanımı 3x120+70 mm², TS 1178 IEC 60502'ye uygun 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVMY (NYCY) Y 2

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	377,00	16,70	8,35
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	1320,00	28,40	14,20
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	635,00	21,80	10,90
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	1410,00	44,00	22,00
2017	138,00	9,95	4,98
2013	69,29	6,30	3,15
2010	0,00	0,00	0,00
2018	172,00	11,40	5,70
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	1306,82	21,80	10,90
2014	87,00	6,95	3,48
2015	92,50	7,70	3,85
2023-2	1810,00	70,50	35,25
2016	111,00	9,25	4,63
2019	264,00	14,50	7,25
2020	255,00	15,10	7,55

35.140.3409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

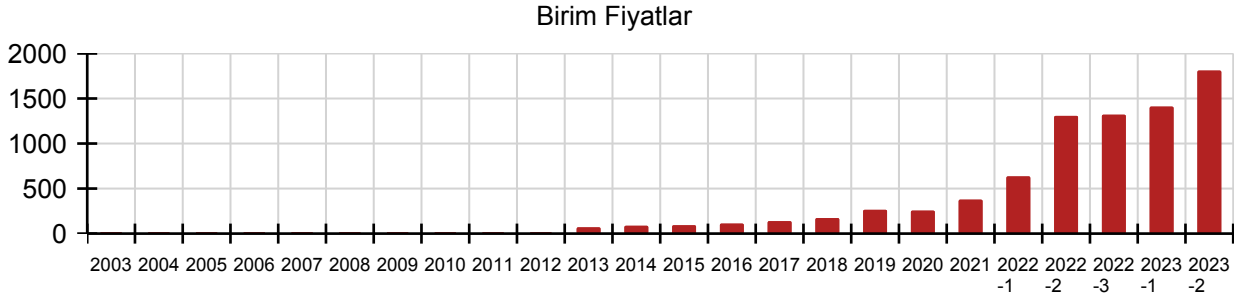

Yapım Şartları

TS EN 60502-1+A1'e uygun 1 kV yeraltı kabloları YVMY (NYCY) Y 2 ile kolon ve besleme hattı tesis edilmesi.

BFT No 35.140.3100 ile aynı, yalnız YVMY (NYCY) tipi kabloları ile (konsantrik iletken nötr iletkeni olarak kullanılır)

?Ölçü: BFT No 35.140.3100 gibidir.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliđi tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Deđişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.3409 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.