

## 35.140.3410 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.140.3410 (727-616)

**Tanımı** 3x150+70 mm<sup>2</sup>, TS 1178 IEC 60502'ye uygun 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVMY (NYCY) Y 2

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	80,90	6,90	3,45
2009	0,00	0,00	0,00
2016	133,00	10,20	5,10
2004	0,00	0,00	0,00
2017	165,00	11,00	5,50
2008	0,00	0,00	0,00
2014	102,00	7,60	3,80
2022-3	1560,00	31,20	15,60
2018	206,00	12,60	6,30
2006	0,00	0,00	0,00
2020	302,00	16,70	8,35
2021	447,00	18,40	9,20
2022-1	753,00	24,00	12,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	1548,60	24,00	12,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	316,00	16,00	8,00
2023-2	2130,00	77,50	38,75
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	1660,00	48,30	24,15
2003	0,00	0,00	0,00
2015	109,00	8,45	4,23

## 35.140.3410 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

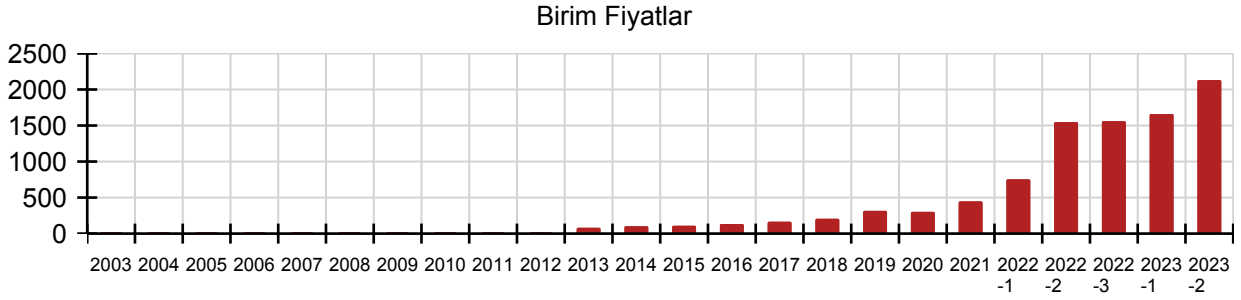

### Yapım Şartları

TS EN 60502-1+A1'e uygun 1 kV yeraltı kabloları YVMY (NYCY) Y 2 ile kolon ve besleme hattı tesis edilmesi.

BFT No 35.140.3100 ile aynı, yalnız YVMY (NYCY) tipi kabloları ile (konsantrik iletken nötr iletkeni olarak kullanılır)

?Ölçü: BFT No 35.140.3100 gibidir.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliđi tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Deđişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.140.3410 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.