

## 35.140.5205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.140.5205 (727-905)

**Tanımı** 3x70 sç/35 mm<sup>2</sup>, TS 1178 IEC 60502'ye uygun alüminyum iletkenli 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi. YAVMV (NAYCY)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	17,60	6,30	3,15
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	21,50	6,95	3,48
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	29,60	11,10	5,55
2022-3	149,00	27,50	13,75
2007	0,00	0,00	0,00
2017	27,30	9,65	4,83
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	141,99	21,10	10,55
2020	38,00	14,70	7,35
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	44,20	16,20	8,10
2023-2	232,00	68,50	34,25
2023-1	171,00	42,60	21,30
2016	23,60	8,95	4,48
2015	21,50	7,70	3,85
2019	36,30	14,10	7,05
2022-1	69,00	21,10	10,55

## 35.140.5205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

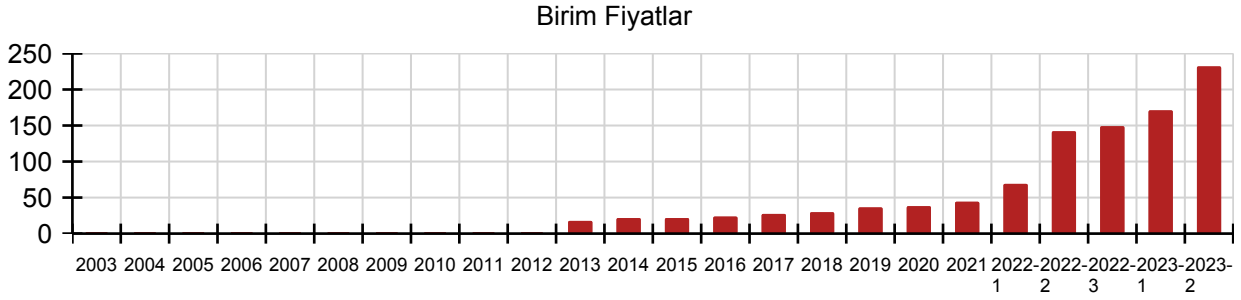

### Yapım Şartları

YAVMV (NAYCY) tipi 1 kv yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m)

TS IEC 60502-1+A1'e uygun alüminyum iletkenli YAVMY, (NAYCY) tipi bir kv yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesis edilmesi.

BFT No 35.140.3100 ile aynı, yalnız YAVMY, (NAYCY), tipi kabloları ile (Faz iletkenleri alüminyumdan, konsantrik iletkeni bakır ve nötr iletkeni olarak kullanılır. Ölçü: BFT No 35.140.3100 gibidir.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.140.5205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.