

## 35.140.5206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.140.5206 (727-906)

**Tanımı** 3x95 sç/50 mm<sup>2</sup>, TS 1178 IEC 60502'ye uygun alüminyum iletkenli 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi. YAVMV (NAYCY)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	46,50	16,30	8,15
2017	33,60	10,70	5,35
2019	44,40	15,60	7,80
2014	26,50	7,70	3,85
2018	36,30	12,30	6,15
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	26,50	8,55	4,28
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	191,00	30,50	15,25
2023-1	216,00	47,20	23,60
2023-2	290,00	76,00	38,00
2022-2	183,56	23,40	11,70
2021	54,50	18,00	9,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	21,89	7,00	3,50
2022-1	85,50	23,40	11,70
2016	29,00	9,95	4,98

## 35.140.5206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

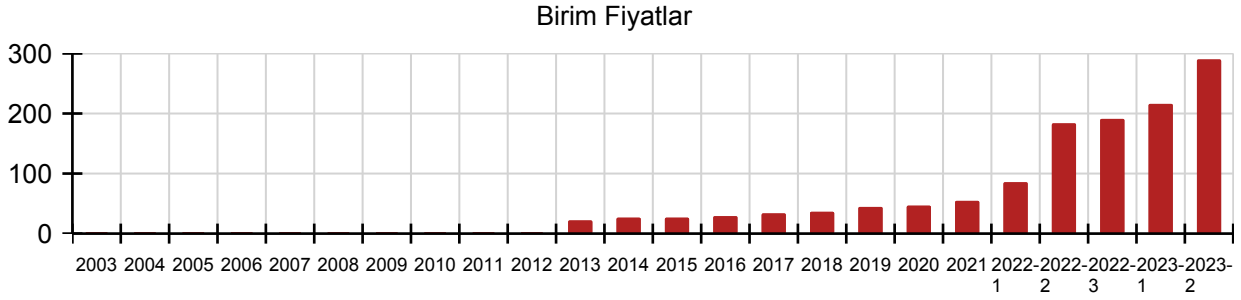

### Yapım Şartları

YAVMV (NAYCY) tipi 1 kv yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m)

TS IEC 60502-1+A1'e uygun alüminyum iletkenli YAVMY, (NAYCY) tipi bir kv yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesis edilmesi.

BFT No 35.140.3100 ile aynı, yalnız YAVMY, (NAYCY), tipi kabloları ile (Faz iletkenleri alüminyumdan, konsantrik iletkeni bakır ve nötr iletkeni olarak kullanılır. Ölçü: BFT No 35.140.3100 gibidir.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.140.5206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.