

## 35.140.5210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.140.5210 (727-910)

**Tanımı** 3x240 sç/120 mm<sup>2</sup>, TS 1178 IEC 60502'ye uygun alüminyum iletkenli bir 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi. YAVMV (NAYCY)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2013	48,00	9,80	4,90
2015	57,00	12,00	6,00
2022-2	416,93	32,70	16,35
2014	58,00	11,00	5,50
2006	0,00	0,00	0,00
2017	73,00	15,10	7,55
2022-1	193,00	32,70	16,35
2022-3	427,00	42,60	21,30
2007	0,00	0,00	0,00
2019	95,50	21,90	10,95
2023-2	619,00	106,00	53,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	62,00	14,00	7,00
2018	78,50	17,30	8,65
2021	119,00	25,10	12,55
2020	101,00	22,80	11,40
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	470,00	66,00	33,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

## 35.140.5210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

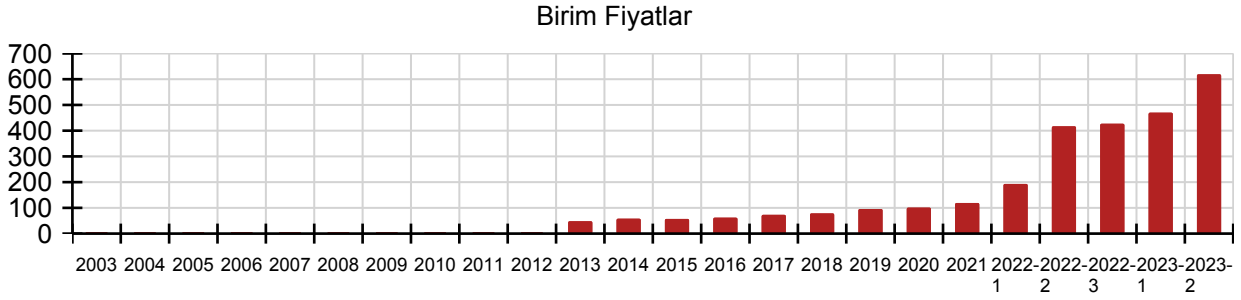

### Yapım Şartları

YAVMV (NAYCY) tipi 1 kv yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m)

TS IEC 60502-1+A1'e uygun alüminyum iletkenli YAVMY, (NAYCY) tipi bir kv yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesis edilmesi.

BFT No 35.140.3100 ile aynı, yalnız YAVMY, (NAYCY), tipi kabloları ile (Faz iletkenleri alüminyumdan, konsantrik iletkeni bakır ve nötr iletkeni olarak kullanılır. Ölçü: BFT No 35.140.3100 gibidir.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.140.5210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.