

## 35.150.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1301 (791-209)

**Tanımı** 2x2.5 mm<sup>2</sup> (1/2") 15 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	8,70	4,75	2,38
2018	10,60	5,90	2,95
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	50,27	13,20	6,60
2017	9,85	5,15	2,58
2013	6,10	3,30	1,65
2015	8,00	4,05	2,03
2022-1	27,40	13,20	6,60
2021	18,00	10,10	5,05
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	54,50	17,20	8,60
2023-1	83,50	26,60	13,30
2019	12,20	7,50	3,75
2014	7,35	3,65	1,83
2020	13,50	8,25	4,13
2023-2	119,00	42,60	21,30
2010	0,00	0,00	0,00

## 35.150.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

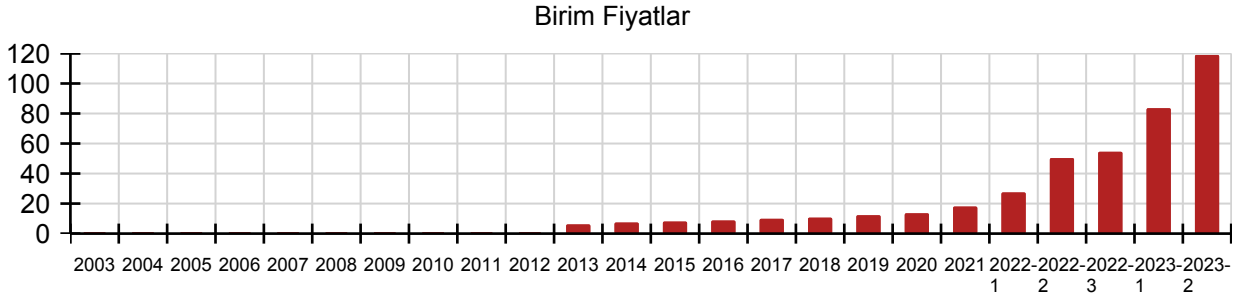

### Yapım Şartları

Galvanizli veya iđi ve dıřı boyalı vidalı elik boru (TS-9) iinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi: (lu: m)

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak zere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve iřilik dahil.

## 35.150.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.