

## 35.150.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1306 (791-204)

**Tanımı** 2x25 mm<sup>2</sup> (1 1/4") 32 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2015   | 25,50        | 4,75          | 2,38            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 31,10        | 6,15          | 3,08            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 34,50        | 7,05          | 3,53            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 43,20        | 9,85          | 4,93            |
| 2023-2 | 377,00       | 51,50         | 25,75           |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 253,62       | 15,80         | 7,90            |
| 2013   | 19,39        | 3,90          | 1,95            |
| 2021   | 62,50        | 12,10         | 6,05            |
| 2022-1 | 107,00       | 15,80         | 7,90            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 259,00       | 20,60         | 10,30           |
| 2016   | 26,50        | 5,70          | 2,85            |
| 2014   | 23,50        | 4,30          | 2,15            |
| 2023-1 | 286,00       | 31,90         | 15,95           |
| 2019   | 39,20        | 8,95          | 4,48            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## 35.150.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

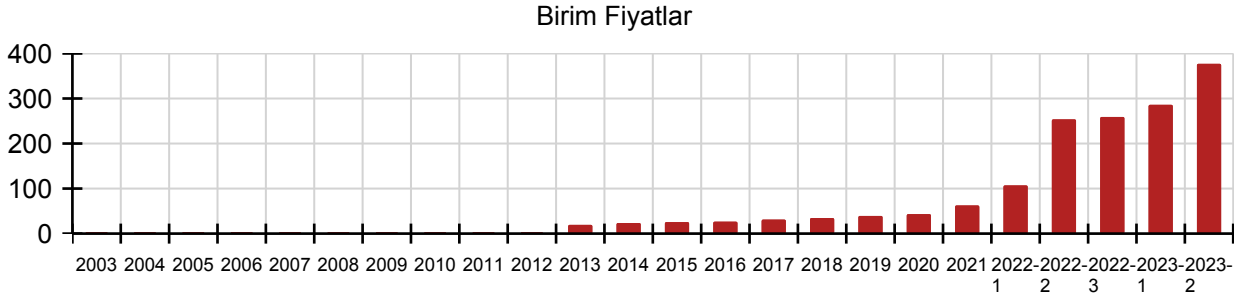

### Yapım Şartları

Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi: (Ölçü: m)

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.

## 35.150.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.