

## 35.150.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1306 (791-204)

**Tanımı** 2x25 mm<sup>2</sup> (1 1/4") 32 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2021	62,50	12,10	6,05
2020	43,20	9,85	4,93
2012	0,00	0,00	0,00
2013	19,39	3,90	1,95
2016	26,50	5,70	2,85
2018	34,50	7,05	3,53
2022-1	107,00	15,80	7,90
2011	0,00	0,00	0,00
2017	31,10	6,15	3,08
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	253,62	15,80	7,90
2008	0,00	0,00	0,00
2015	25,50	4,75	2,38
2014	23,50	4,30	2,15
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	39,20	8,95	4,48
2023-1	286,00	31,90	15,95
2023-2	377,00	51,50	25,75
2022-3	259,00	20,60	10,30

## 35.150.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

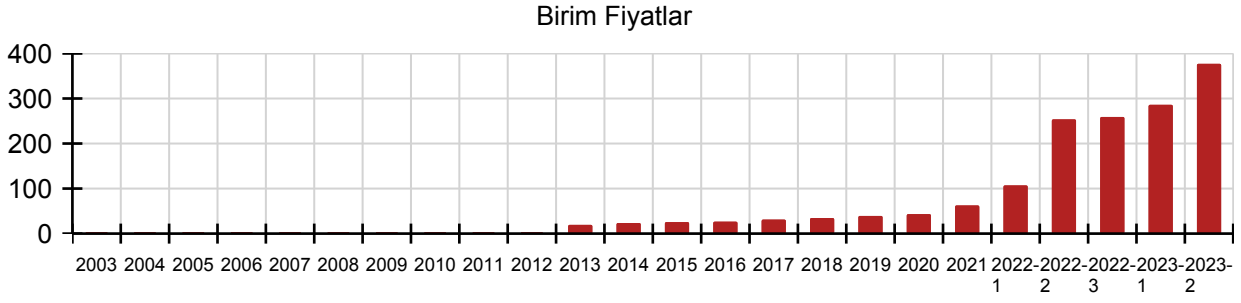

### Yapım Şartları

Galvanizli veya iđi ve dıřı boyalı vidalı elik boru (TS-9) iinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi: (lu: m)

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak zere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve iřilik dahil.

## 35.150.1306 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.