

35.150.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.1307 (791-203)

Tanımı 2x35 mm² (1 1/4") 32 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2013	23,10	3,90	1,95
2014	28,00	4,30	2,15
2022-2	303,12	15,80	7,90
2020	50,50	9,85	4,93
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	126,00	15,80	7,90
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	40,50	7,05	3,53
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	308,00	20,60	10,30
2023-2	445,00	51,50	25,75
2015	30,00	4,75	2,38
2007	0,00	0,00	0,00
2019	45,80	8,95	4,48
2004	0,00	0,00	0,00
2017	36,50	6,15	3,08
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	338,00	31,90	15,95
2021	73,00	12,10	6,05
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	31,00	5,70	2,85

35.150.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

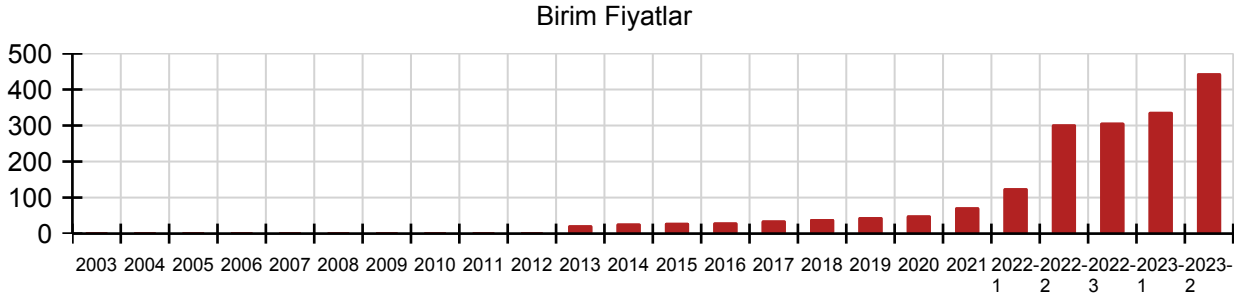

Yapım Şartları

Galvanizli veya iđi ve dıřı boyalı vidalı elik boru (TS-9) iinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi: (lu: m)

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak zere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve iřilik dahil.www

35.150.1307 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.