

## 35.150.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1308 (791-202)

**Tanımı** 2x50 mm<sup>2</sup> (1 1/2") 40 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	39,00	5,70	2,85
2015	38,00	4,75	2,38
2013	29,39	3,90	1,95
2017	46,10	6,15	3,08
2007	0,00	0,00	0,00
2020	68,50	9,85	4,93
2019	62,00	8,95	4,48
2022-1	174,00	15,80	7,90
2018	55,00	7,05	3,53
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	428,52	15,80	7,90
2022-3	434,00	20,60	10,30
2008	0,00	0,00	0,00
2021	100,00	12,10	6,05
2014	35,50	4,30	2,15
2023-2	560,00	51,50	25,75
2023-1	429,00	31,90	15,95

## 35.150.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

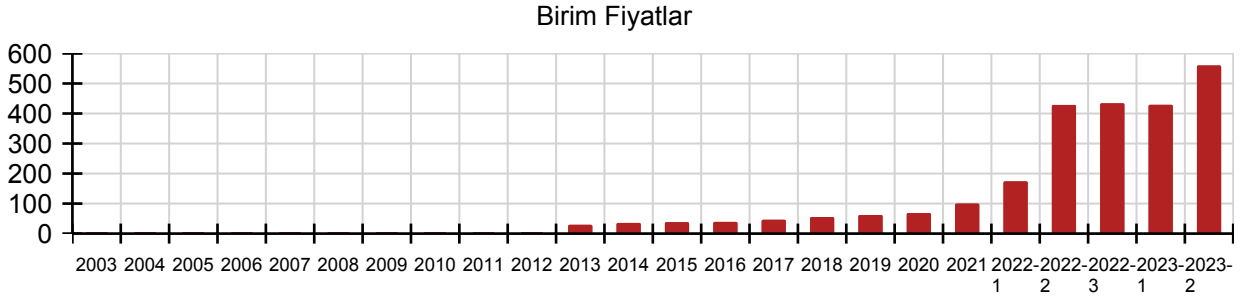

### Yapım Şartları

Galvanizli veya iđi ve dıřı boyalı vidalı elik boru (TS-9) iinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi: (lu: m)

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak zere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve iřilik dahil.www

## 35.150.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.