

35.150.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.1309 (791-201)

Tanımı 2x70 mm² (1 1/2") 40 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	449,42	15,80	7,90
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	182,00	15,80	7,90
2013	36,10	3,90	1,95
2022-3	455,00	20,60	10,30
2019	64,50	8,95	4,48
2018	57,50	7,05	3,53
2014	43,50	4,30	2,15
2021	104,00	12,10	6,05
2015	46,50	4,75	2,38
2016	47,50	5,70	2,85
2020	71,00	9,85	4,93
2017	56,50	6,15	3,08
2023-1	449,00	31,90	15,95
2023-2	585,00	51,50	25,75

35.150.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

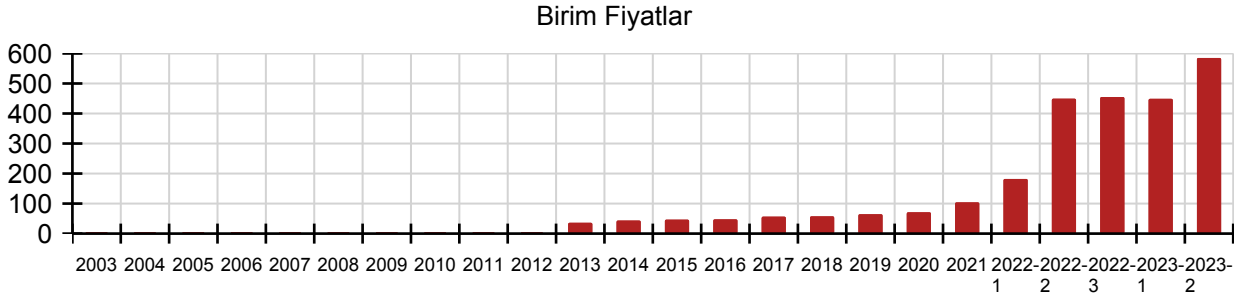

Yapım Şartları

Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi: (Ölçü: m)

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil. www

35.150.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.