

35.150.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.1309 (791-201)

Tanımı 2x70 mm² (1 1/2") 40 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	43,50	4,30	2,15
2018	57,50	7,05	3,53
2009	0,00	0,00	0,00
2013	36,10	3,90	1,95
2016	47,50	5,70	2,85
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	64,50	8,95	4,48
2015	46,50	4,75	2,38
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	104,00	12,10	6,05
2020	71,00	9,85	4,93
2022-2	449,42	15,80	7,90
2022-3	455,00	20,60	10,30
2006	0,00	0,00	0,00
2017	56,50	6,15	3,08
2022-1	182,00	15,80	7,90
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	585,00	51,50	25,75
2023-1	449,00	31,90	15,95
2004	0,00	0,00	0,00

35.150.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

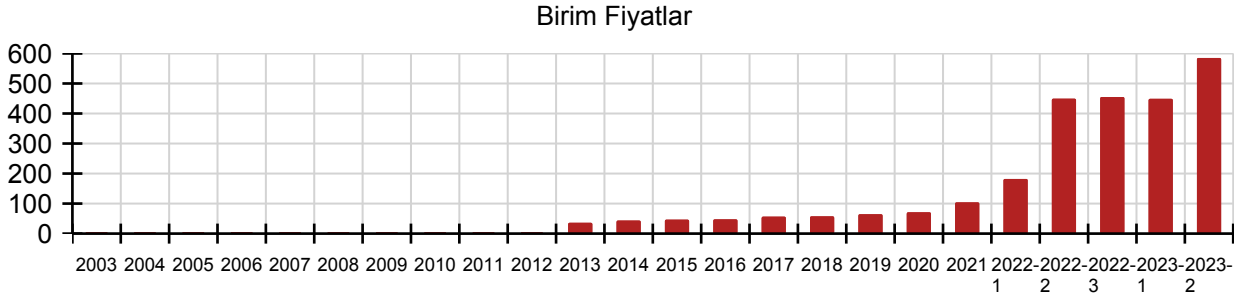

Yapım Şartları

Galvanizli veya iđi ve dıŐı boyalı vidalı elik boru (TS-9) iinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi: (lu: m)

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak zere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve iŐililik dahil. www

35.150.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.