

35.150.1330 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.1330 (791-218)

Tanımı 3x2.5 mm² (3/4") 20 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-1	34,90	13,70	6,85
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	13,20	6,10	3,05
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	73,50	17,90	8,95
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	10,80	4,90	2,45
2009	0,00	0,00	0,00
2014	9,15	3,65	1,83
2022-2	69,03	13,70	6,85
2008	0,00	0,00	0,00
2020	16,40	8,55	4,28
2017	12,40	5,30	2,65
2023-2	143,00	44,40	22,20
2015	9,95	4,05	2,03
2019	14,90	7,75	3,88
2021	22,30	10,50	5,25
2023-1	104,00	27,70	13,85
2013	7,60	3,30	1,65

35.150.1330 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

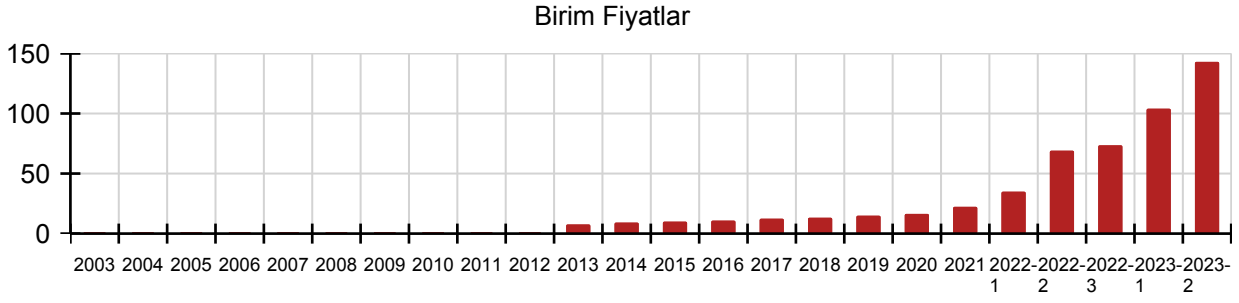

Yapım Şartları

Galvanizli veya iđi ve dıŐı boyalı vidalı elik boru (TS-9) iinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi: (lu: m)

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak zere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve iŐililik dahil.www

35.150.1330 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.