

35.150.1331 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.1331 (791-217)

Tanımı 3x4 mm² (3/4") 20 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	13,70	5,30	2,65
2004	0,00	0,00	0,00
2013	8,30	3,30	1,65
2015	11,00	4,05	2,03
2009	0,00	0,00	0,00
2018	14,50	6,10	3,05
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	79,48	13,70	6,85
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	11,90	4,90	2,45
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	159,00	44,40	22,20
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	38,90	13,70	6,85
2022-3	84,00	17,90	8,95
2020	17,90	8,55	4,28
2011	0,00	0,00	0,00
2021	24,50	10,50	5,25
2007	0,00	0,00	0,00
2014	10,00	3,65	1,83
2023-1	116,00	27,70	13,85
2019	16,20	7,75	3,88

35.150.1331 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

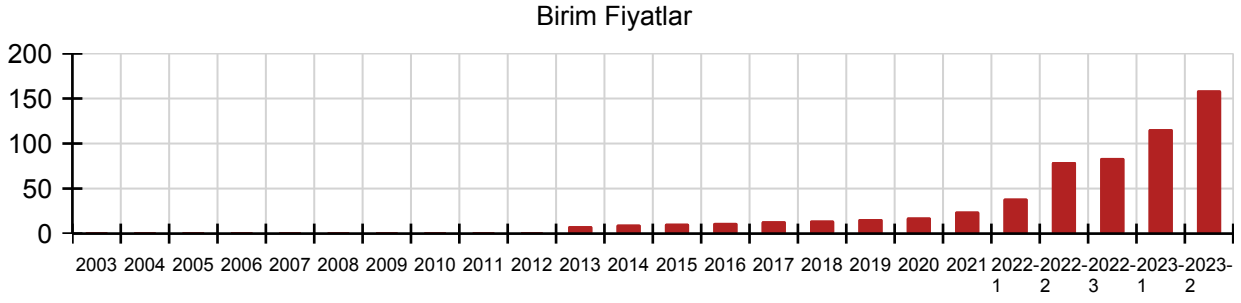

Yapım Şartları

Galvanizli veya ii ve dıŐı boyalı vidalı elik boru (TS-9) iinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi: (Ölü: m)

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve iŐililik dahil.www

35.150.1331 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.