

35.150.1332 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.1332 (791-216)

Tanımı 3x6 mm² (1") 25 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	14,50	4,05	2,03
2018	18,70	6,10	3,05
2017	17,90	5,30	2,65
2007	0,00	0,00	0,00
2021	31,40	10,50	5,25
2014	13,50	3,65	1,83
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	11,00	3,30	1,65
2022-2	113,03	13,70	6,85
2016	15,40	4,90	2,45
2020	22,50	8,55	4,28
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	118,00	17,90	8,95
2019	20,40	7,75	3,88
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	218,00	44,40	22,20
2023-1	162,00	27,70	13,85
2022-1	51,50	13,70	6,85
2004	0,00	0,00	0,00

35.150.1332 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

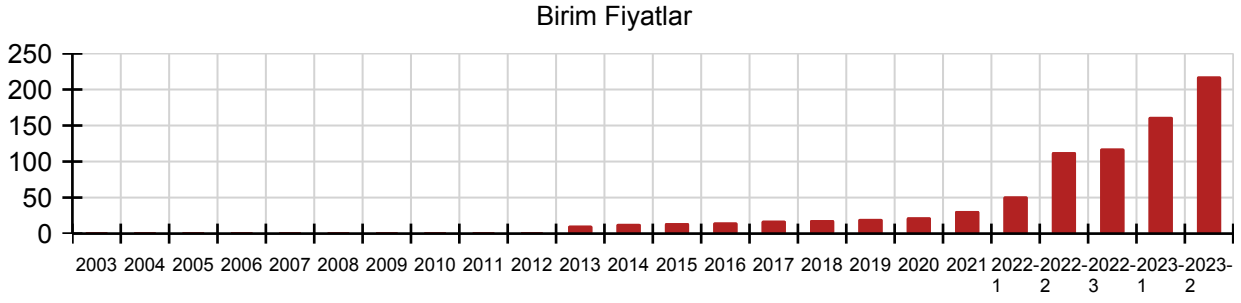

Yapım Şartları

Galvanizli veya iđi ve dıŐı boyalı vidalı elik boru (TS-9) iinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi: (lu: m)

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak zere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve iŐililik dahil.www

35.150.1332 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.