

35.150.1334 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.1334 (791-214)

Tanımı 3x16 mm² (1 1/4") 32 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	32,60	7,05	3,53
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	26,00	4,75	2,38
2012	0,00	0,00	0,00
2017	31,70	6,15	3,08
2005	0,00	0,00	0,00
2019	37,10	8,95	4,48
2003	0,00	0,00	0,00
2021	59,00	12,10	6,05
2013	20,00	3,90	1,95
2014	24,00	4,30	2,15
2022-1	101,00	15,80	7,90
2010	0,00	0,00	0,00
2016	27,00	5,70	2,85
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	238,22	15,80	7,90
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	243,00	20,60	10,30
2023-2	365,00	51,50	25,75
2008	0,00	0,00	0,00
2020	40,90	9,85	4,93
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	276,00	31,90	15,95

35.150.1334 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

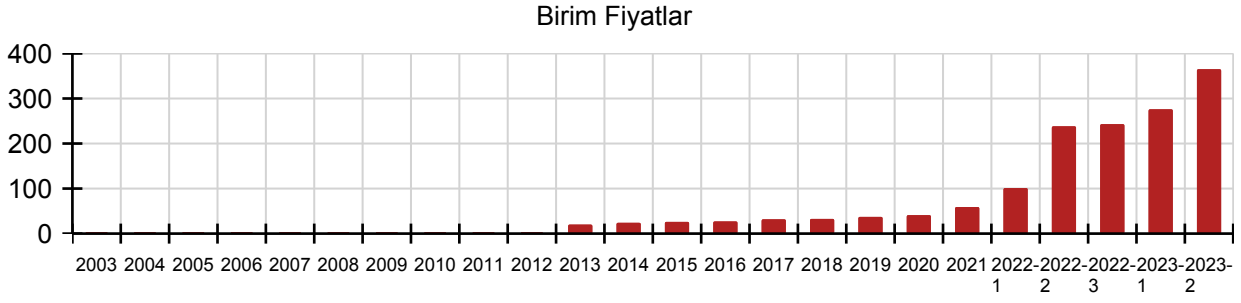

Yapım Şartları

Galvanizli veya iđi ve dıřı boyalı vidalı elik boru (TS-9) iinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi: (lu: m)

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak zere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve iřilik dahil.www

35.150.1334 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.