

35.150.1335 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.1335 (791-213)

Tanımı 3x25 mm² (1 1/2") 40 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	33,50	4,75	2,38
2013	25,50	3,90	1,95
2009	0,00	0,00	0,00
2018	45,10	7,05	3,53
2022-2	358,12	15,80	7,90
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	147,00	15,80	7,90
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	363,00	20,60	10,30
2017	40,70	6,15	3,08
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	491,00	51,50	25,75
2020	58,50	9,85	4,93
2014	31,00	4,30	2,15
2008	0,00	0,00	0,00
2021	85,00	12,10	6,05
2016	34,50	5,70	2,85
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	375,00	31,90	15,95
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	53,00	8,95	4,48

35.150.1335 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

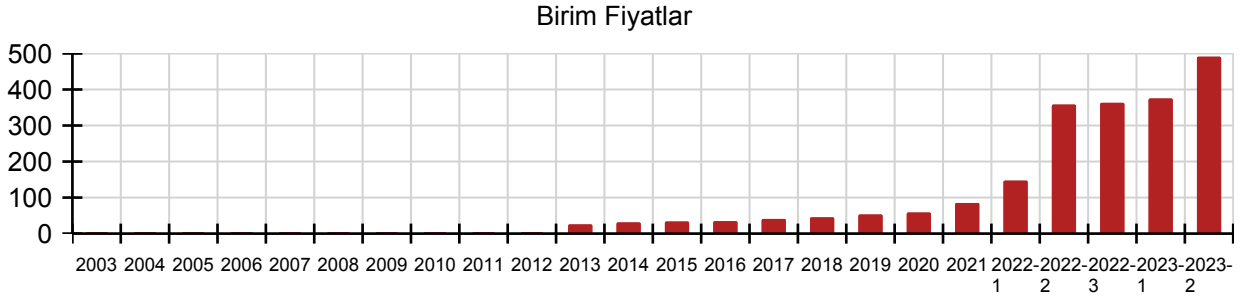

Yapım Şartları

Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi: (Ölçü: m)

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.www

35.150.1335 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.