

35.150.1336 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.1336 (791-212)

Tanımı 3x35 mm² (1 1/2") 40 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2014	37,00	4,30	2,15
2017	47,90	6,15	3,08
2006	0,00	0,00	0,00
2021	104,00	12,10	6,05
2015	39,50	4,75	2,38
2005	0,00	0,00	0,00
2020	71,00	9,85	4,93
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	182,00	15,80	7,90
2023-2	592,00	51,50	25,75
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	64,50	8,95	4,48
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	453,00	31,90	15,95
2022-2	449,42	15,80	7,90
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	53,00	7,05	3,53
2022-3	455,00	20,60	10,30
2013	30,60	3,90	1,95
2016	40,50	5,70	2,85

35.150.1336 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

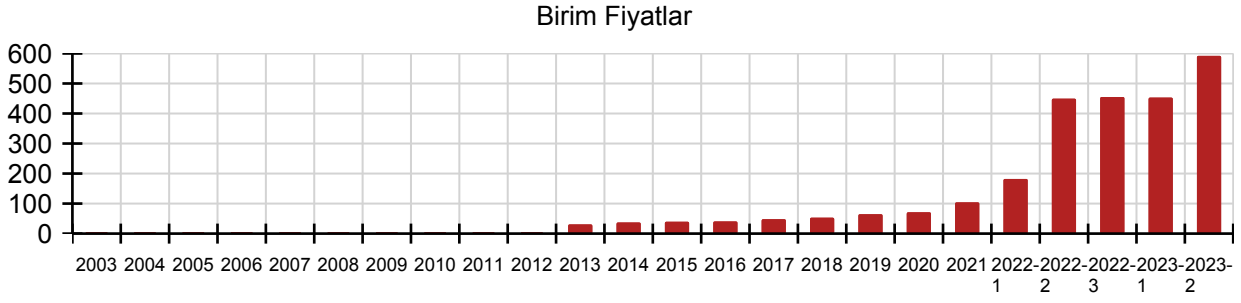

Yapım Şartları

Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi: (Ölçü: m)

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil. www

35.150.1336 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.