

35.150.1337 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.1337 (791-211)

Tanımı 3x50 mm² (1 1/2") 40 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	77,00	8,45	4,23
2013	39,00	4,60	2,30
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	50,50	5,65	2,83
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	140,00	14,40	7,20
2020	95,50	11,80	5,90
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	608,62	18,80	9,40
2023-2	743,00	61,00	30,50
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	615,00	24,50	12,25
2017	62,00	7,35	3,68
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	245,00	18,80	9,40
2010	0,00	0,00	0,00
2014	47,00	5,10	2,55
2019	86,50	10,70	5,35
2016	52,00	6,80	3,40
2023-1	571,00	37,90	18,95

35.150.1337 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

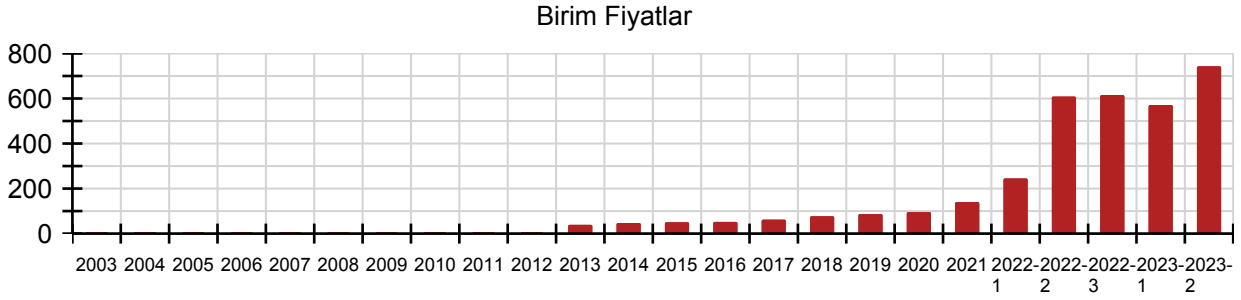

Yapım Şartları

Galvanizli veya iđi ve dıřı boyalı vidalı elik boru (TS-9) iinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi: (lu: m)

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak zere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve iřilik dahil.www

35.150.1337 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.