

35.150.1338 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.1338 (791-210)

Tanımı 3x70 mm² (2") 50 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	182,00	14,40	7,20
2014	61,00	5,10	2,55
2020	123,00	11,80	5,90
2017	80,00	7,35	3,68
2022-2	806,62	18,80	9,40
2022-1	321,00	18,80	9,40
2009	0,00	0,00	0,00
2015	65,50	5,65	2,83
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	813,00	24,50	12,25
2018	99,50	8,45	4,23
2023-2	970,00	61,00	30,50
2013	50,70	4,60	2,30
2007	0,00	0,00	0,00
2019	111,00	10,70	5,35
2023-1	748,00	37,90	18,95
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	67,00	6,80	3,40
2012	0,00	0,00	0,00

35.150.1338 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

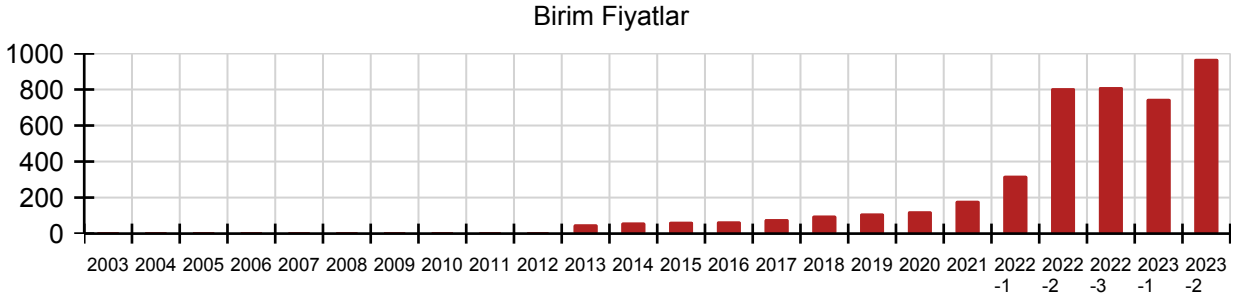

Yapım Şartları

Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi: (Ölçü: m)

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil. www

35.150.1338 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.