

35.150.1338 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.1338 (791-210)

Tanımı 3x70 mm² (2") 50 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 61,00 | 5,10 | 2,55 |
| 2017 | 80,00 | 7,35 | 3,68 |
| 2016 | 67,00 | 6,80 | 3,40 |
| 2020 | 123,00 | 11,80 | 5,90 |
| 2018 | 99,50 | 8,45 | 4,23 |
| 2019 | 111,00 | 10,70 | 5,35 |
| 2022-2 | 806,62 | 18,80 | 9,40 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 321,00 | 18,80 | 9,40 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 182,00 | 14,40 | 7,20 |
| 2023-1 | 748,00 | 37,90 | 18,95 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 813,00 | 24,50 | 12,25 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 50,70 | 4,60 | 2,30 |
| 2015 | 65,50 | 5,65 | 2,83 |
| 2023-2 | 970,00 | 61,00 | 30,50 |

35.150.1338 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

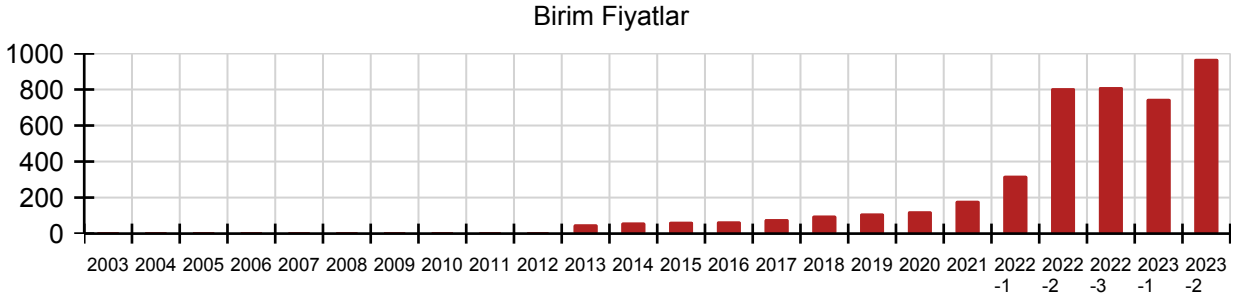

Yapım Şartları

Galvanizli veya iđi ve dıřı boyalı vidalı elik boru (TS-9) iinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi: (lu: m)

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak zere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve iřilik dahil.wwww

35.150.1338 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.