

35.150.1360 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.1360 (791-222)

Tanımı 3x25+16 mm² (1 1/2") 40 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	103,00	12,10	6,05
2022-2	443,92	15,80	7,90
2022-3	449,00	20,60	10,30
2003	0,00	0,00	0,00
2020	70,50	9,85	4,93
2018	57,00	7,05	3,53
2007	0,00	0,00	0,00
2017	46,10	6,15	3,08
2015	38,00	4,75	2,38
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	29,30	3,90	1,95
2023-2	549,00	51,50	25,75
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	180,00	15,80	7,90
2004	0,00	0,00	0,00
2019	64,00	8,95	4,48
2014	35,50	4,30	2,15
2016	39,00	5,70	2,85
2023-1	420,00	31,90	15,95
2008	0,00	0,00	0,00

35.150.1360 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

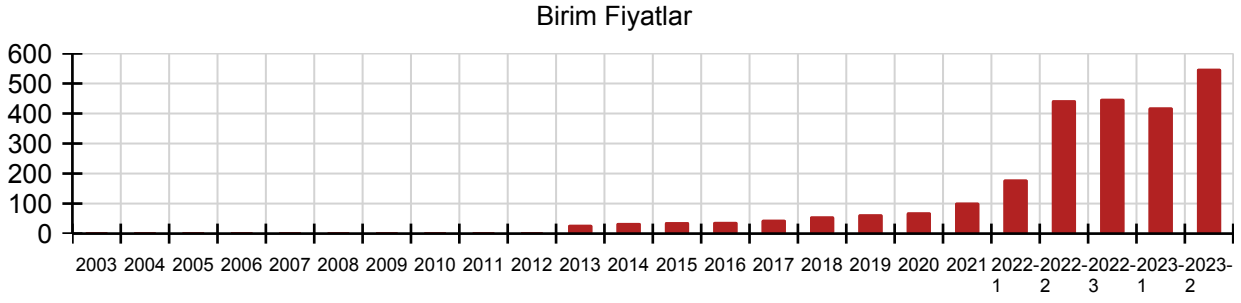

Yapım Şartları

Galvanizli veya iđi ve dıřı boyalı vidalı elik boru (TS-9) iinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi: (lu: m)

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve iřilik dahil.

35.150.1360 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.