

35.150.1361 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.1361 (791-221)

Tanımı 3x35+16 mm² (1 1/2") 40 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	40,50	4,30	2,15
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	53,00	6,15	3,08
2016	44,50	5,70	2,85
2015	43,50	4,75	2,38
2018	66,00	7,05	3,53
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	527,00	20,60	10,30
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	210,00	15,80	7,90
2023-1	499,00	31,90	15,95
2022-2	522,02	15,80	7,90
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	650,00	51,50	25,75
2021	120,00	12,10	6,05
2013	33,70	3,90	1,95
2020	81,50	9,85	4,93
2019	74,00	8,95	4,48

35.150.1361 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

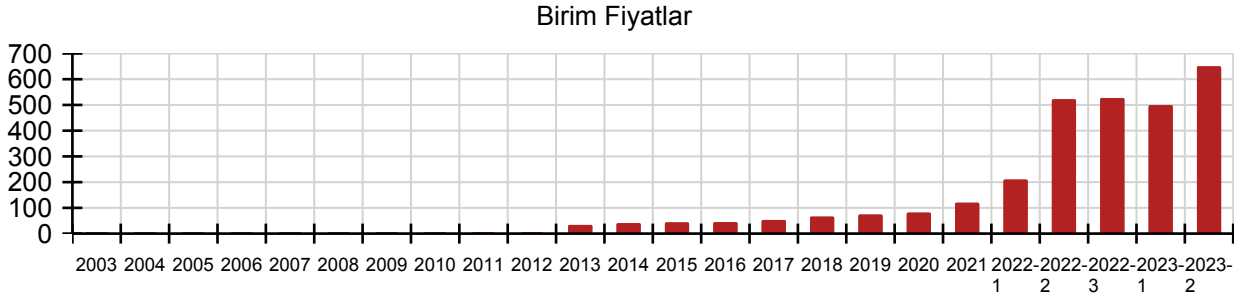

Yapım Şartları

Galvanizli veya iđi ve dıřı boyalı vidalı elik boru (TS-9) iinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi: (lu: m)

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak zere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve iřilik dahil.www

35.150.1361 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.