

35.150.1363 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.1363 (791-219)

Tanımı 3x70+35 mm² (2") 50 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	57,79	4,60	2,30
2018	113,00	8,45	4,23
2017	90,50	7,35	3,68
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	206,00	14,40	7,20
2014	69,50	5,10	2,55
2022-2	917,72	18,80	9,40
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	74,50	5,65	2,83
2023-2	1110,00	61,00	30,50
2016	76,00	6,80	3,40
2008	0,00	0,00	0,00
2020	139,00	11,80	5,90
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	364,00	18,80	9,40
2022-3	924,00	24,50	12,25
2012	0,00	0,00	0,00
2019	126,00	10,70	5,35
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	857,00	37,90	18,95

35.150.1363 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

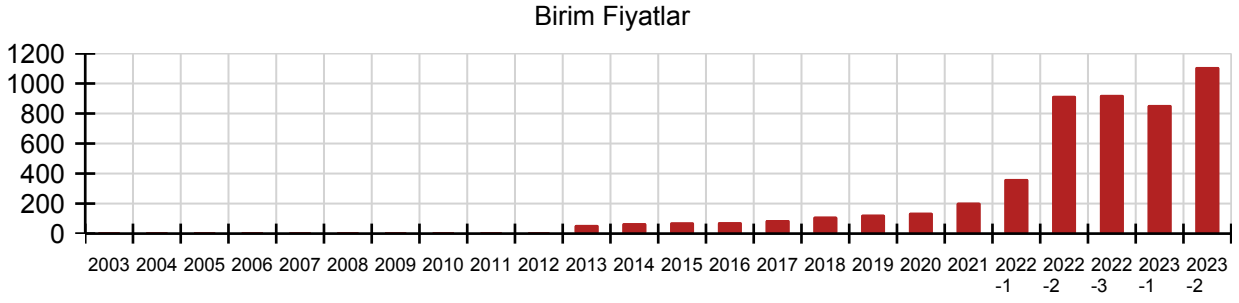

Yapım Şartları

Galvanizli veya iđi ve dıŐı boyalı vidalı elik boru (TS-9) iinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi: (lu: m)

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak zere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve iŐilik dahil.wwww

35.150.1363 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.