

## 35.150.1363 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1363 (791-219)

**Tanımı** 3x70+35 mm<sup>2</sup> (2") 50 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2021	206,00	14,40	7,20
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	857,00	37,90	18,95
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	57,79	4,60	2,30
2022-1	364,00	18,80	9,40
2008	0,00	0,00	0,00
2019	126,00	10,70	5,35
2022-3	924,00	24,50	12,25
2016	76,00	6,80	3,40
2018	113,00	8,45	4,23
2020	139,00	11,80	5,90
2017	90,50	7,35	3,68
2014	69,50	5,10	2,55
2015	74,50	5,65	2,83
2022-2	917,72	18,80	9,40
2023-2	1110,00	61,00	30,50

## 35.150.1363 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

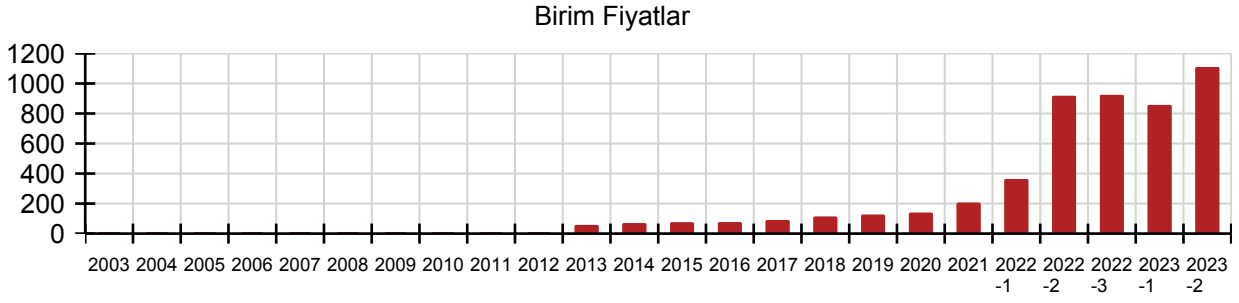

### Yapım Şartları

Galvanizli veya iđi ve dıřı boyalı vidalı elik boru (TS-9) iinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi: (lu: m)

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak zere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve iřilik dahil.wwww

## 35.150.1363 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.