

## 35.150.1370 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1370 (791-227)

**Tanımı** 4x2.5 mm<sup>2</sup> (3/4") 20 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2013	8,30	3,30	1,65
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	111,00	27,70	13,85
2018	14,50	6,10	3,05
2017	13,70	5,30	2,65
2022-2	79,48	13,70	6,85
2015	11,00	4,05	2,03
2021	24,50	10,50	5,25
2022-1	38,90	13,70	6,85
2016	11,90	4,90	2,45
2019	16,20	7,75	3,88
2014	10,00	3,65	1,83
2023-2	152,00	44,40	22,20
2022-3	84,00	17,90	8,95
2020	17,90	8,55	4,28

## 35.150.1370 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

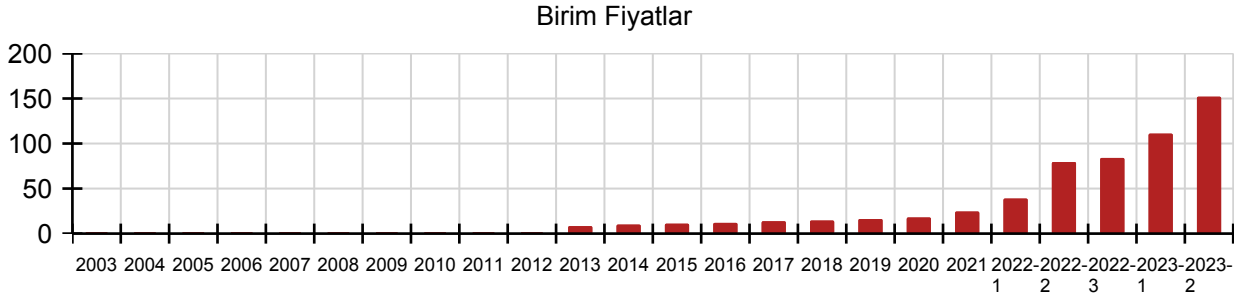

### Yapım Şartları

Galvanizli veya ii ve dıŐı boyalı vidalı elik boru (TS-9) iinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi: (lu: m)

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak zere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve iŐililik dahil.www

## 35.150.1370 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.