

35.150.1373 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.1373 (791-224)

Tanımı 4x10 mm² (1") 25 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2013	17,00	3,30	1,65
2023-2	300,00	44,40	22,20
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	227,00	27,70	13,85
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	31,50	7,75	3,88
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	20,50	3,65	1,83
2022-1	84,50	13,70	6,85
2018	27,70	6,10	3,05
2015	22,00	4,05	2,03
2022-2	198,83	13,70	6,85
2011	0,00	0,00	0,00
2016	22,90	4,90	2,45
2022-3	203,00	17,90	8,95
2021	49,70	10,50	5,25
2017	26,90	5,30	2,65
2020	34,70	8,55	4,28

35.150.1373 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

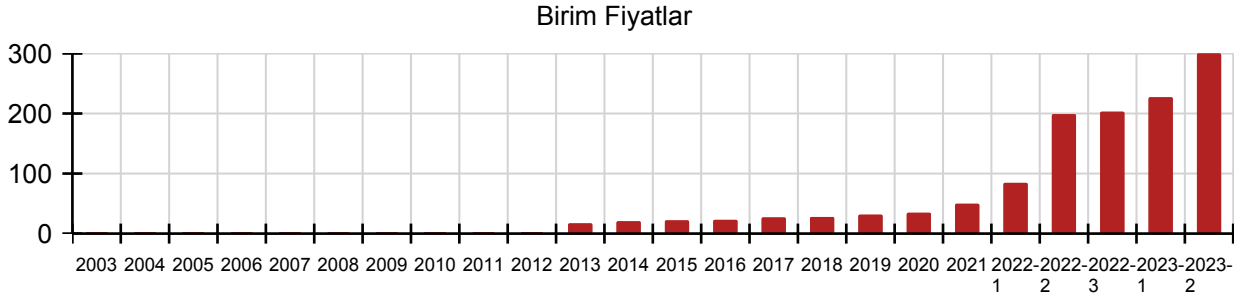

Yapım Şartları

Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi: (Ölçü: m)

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.www

35.150.1373 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.